
事業年報

水道事業編

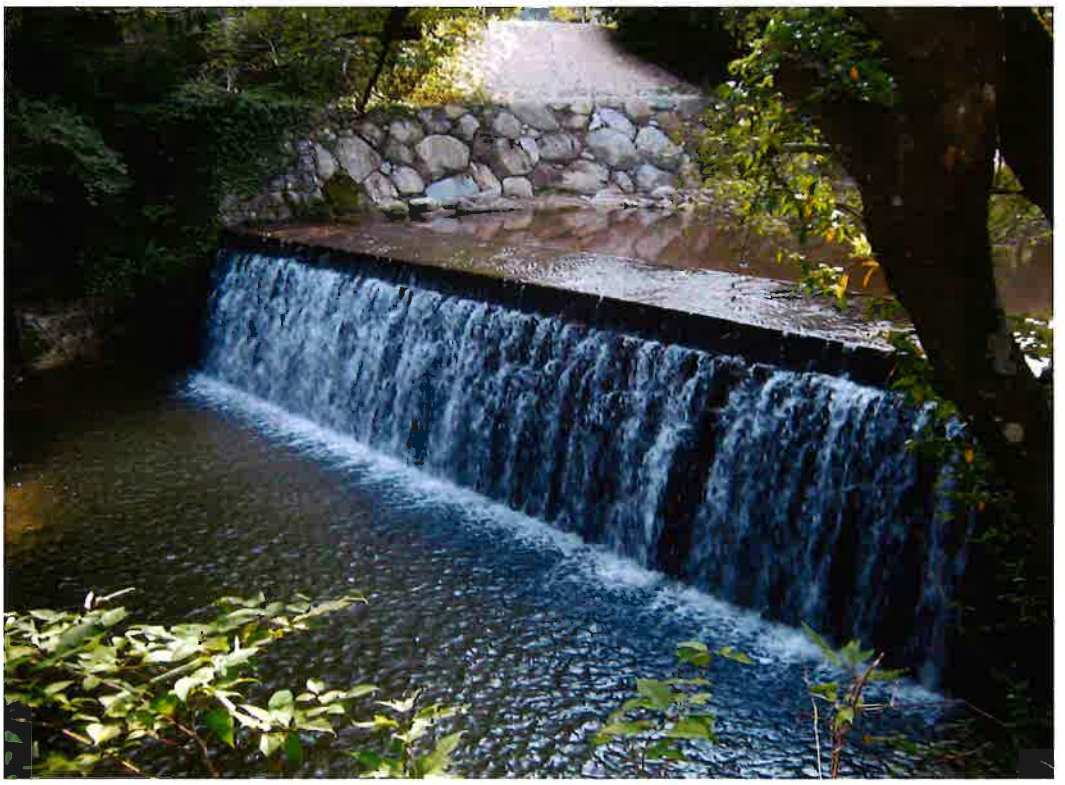

目　　次

Ⅰ＜沿革＞

1）水道事業のあゆみ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2）事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

Ⅱ＜施設概要＞

1）施設概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2）水利権取得状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3）施設及び導配水管網図 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
4）管路延長状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

Ⅲ＜業務統計＞

1）主要統計 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
2）口径別有収水量 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
3）電力使用量 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
4）薬品使用量 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
5）水道メーター設置状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
6）給水装置工事・配給水管修繕工事状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
7）水質の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

Ⅳ＜財務統計＞

1）損益計算書の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
2）収益的支出（費用構成）の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
3）資本的収支の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
4）貸借対照表の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
5）経営分析 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

Ⅴ＜料金＞

1）水道料金の変遷 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
2）近隣市町との比較 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

Ⅵ＜組織＞

1）機構図 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
2）職員配置表 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
3）年齢別・勤続年数別職員状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

Ⅰ　沿革

1）水道事業のあゆみ

年	月	事　　項
昭和	1	佐賀県東部工業用水道から上水道原水（15,000㎥/日）の分水について合意を得る 水道事業経営の認可申請
40	2	水道事業経営の許可を得る　【厚生省環第83号】 （計画給水人口43,000人・計画一日最大給水量13,000㎥）
	11	上水道新設事業着手
42	4	水道料金創設
	7	一部給水開始
43	8	浄水場完成（一日最大給水量13,000㎥）
46	7	水利権使用許可申請（建設大臣）
	8	水道事業経営変更認可申請（厚生大臣）：第1次拡張事業計画
47	3	水道事業経営変更認可を得る　第1次拡張事業【厚生省環第328号】 （計画給水人口78,000人・計画一日最大給水量36,660㎥）
	7	建設大臣の水利使用許可を受ける 筑後川水系宝満川水利使用許可0.469㎥/s（一日最大取水量40,500㎥）
48	9	第1次拡張事業着手
50	3	両筑平野用水事業（江川・寺内ダム）ダム使用権取得0.139㎥/s（12,000㎥/日）
	4	水道料金改定
51	4	安楽寺水源地落成（上水道通水式）独自取水開始
52	4	水道料金改定
53	4	加入負担金制度新設
	7	異常渇水　福岡地区へ江川・寺内ダム貯留水を応援水として提供
	8	新浄水場完成（11月落成式）
54	3	第1次拡張事業完了　一日最大給水量25,500㎥
55	4	水道料金改定
59	10	筑後大堰竣工
62	6	口座振替・自動払込による納付の開始
63	7	機構改革による水道部の設置
平成	4	水道事業管理者の設置
3	5	第1次拡張事業（2期）着手
4	8	第1次拡張事業（2期）完了　一日最大給水量36,660㎥

年	月	事　　項
6	4	水道料金改定 上下水道料金徴収の一元化に伴う上下水道料金システム導入
	7	異常渇水による20%の自主取水制限及び江川・寺内ダム貯留水の応援水提供
7	4	加入負担金改定
8	3	水道事業経営変更認可申請（鳥栖北部丘陵新都市整備事業に伴う給水区域拡張） 水道事業経営変更認可(計画給水人口73,000人・計画一日最大給水量40,100㎥)を得る 【厚生省生衛第347号】第2次拡張事業
	4	企業会計及び企業債システム、検針システム、メーター検針時のﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ導入
11	4	浄水場排水処理施設が完成 給水装置工事管理システム導入
13	3	鳥栖市北部配水池（有効容量3,000㎥）・北部上水中継ポンプ場完成 水道事業管理者の廃止
	4	設計審査・工事検査手数料改定 工事積算システムの導入
	10	水源地の碑建立
14	4	鉛給水管更新事業開始
	9	異常渇水　江川・寺内ダム貯留水の応援水提供（H15.5.1まで）
15	1	貯水槽管理者調査
	3	水道事業経営変更届出(鳥栖市と基山町の境界変更による給水区域拡張)が受理される 次亜塩素注入設備の完成
	11	水道料金のコンビニエンスストアによる収納開始
17	11	二次凝集（後PAC注入）設備の完成
18	3	鳥栖市水道施設情報管理システム導入（運用開始H18.4～） インターネットによる水道使用開始・中止の申込受付開始
19	3	新上下水道料金システムの導入
	4	下水道事業との組織統合により上下水道局の設置
20	2	水源地粉末活性炭注入設備の完成
	3	水道事業基本計画及び地域水道ビジョン策定
	8	佐賀東部水道企業団と緊急連絡管の取り扱いについて協定締結
21	2	浄水場酸注入設備の完成
	11	浄水場覆蓋の完成
23	3	水道施設整備計画策定
24	2	水道施設整備実施計画及び鳥栖市水安全計画策定
	3	鉛給水管更新事業完了
	4	新上下水道会計システムの導入

年	月	事　　項
25	4	上下水道局の機構改革
	9	浄水場更新用地の取得
27	12	浄水池兼配水池・自家発電装置・応急資材倉庫が完成
28	1	水道料金改定（5トン制）
29	7	新上下水道料金システムの導入
31	3	浄水場自家発電設備完成
令和元	11	水道事業変更届出（給水人口の増加、給水区域の拡張）が受理される
2	5	浄水場施設更新（機械設備）の完了
	8	浄水場施設更新（電気設備）の完了 鳥栖市水道事業ビジョン策定
3	3	非常用電源車導入（完成）
4	1	水道施設台帳整備
	3	非常用電源車車庫（完成）
6	4	機構改革により事業課を水道課と下水道課に改編
	4	安楽寺水源地電気棟（完成）
8	3	安楽寺水源地施設更新（電気設備）の完了

2） 事業概要

項　　目	内　　容
給　水　区　域	鳥栖市（河内町等山間部を除く。）並びに三養基郡基山町 大字園部字弥生が丘及び同町大字長野字会田の一部の区域内
計 画 給 水 人 口	７５，０００人
一日一人最大給水量	５３５リットル
一 日 最 大 給 水 量	４０，１００㎥
変 更 認 可 年 月 日	平成８年３月２９日
変 更 届 出 年 月 日	令和元年１１月２７日受理
水 源 及 び 取 水 量	宝満川（表流水）　４０，５００㎥/日

Ⅱ　施設概要

1）施設概要

（1）取水・導水施設

◎ 安楽寺水源地

・所在地　鳥栖市安楽寺町1039番地1地先
・竣工年月　昭和51年4月
・取水能力　40,500 ㎥／日

種　別	施設・設備名	数量	構造・形状等
取水施設	取水門	1門	鉄筋コンクリート造 ・巾 1.20m×高さ 0.9m
	取水暗渠	1本	鉄筋コンクリート造 ・巾 1.20m×高さ 1.55m×長さ 40m
	取水井	1井	鉄筋コンクリート造 ・巾 4.0m×奥行 2.5m×高さ 12.8m
	沈砂池	2池	鉄筋コンクリート造 ・巾 3.0m×長さ 24.0m×有効水深 3.8m×2池 ・有効容量 547 ㎥
導水施設	導水ポンプ井	1井 (2分割)	鉄筋コンクリート造 ・巾 16.2m×長さ 3.0m×有効水深 3.35m ・有効容量 163 ㎥
	導水ポンプ室	1棟	鉄筋コンクリート造(地上1階、地下1階) ・建築面積　213.21 ㎡ ・延床面積　331.09 ㎡
	導水ポンプ	6台 (内1台 予備)	両吸込渦巻ポンプ ・φ200×φ150×5.63 ㎥/min×40m×55kW ・導水能力 40,500 ㎥/日
	導水管	1系統	鋼管φ800mm×長さ 104m ダクタイル鋳鉄管φ800mm×長さ 4,796m
	電気棟	1棟	鉄筋コンクリート造(地上2階) ・建築面積　99.17 ㎡ ・延床面積　132.96 ㎡
	粉末活性炭注入棟	1棟	鉄骨造(地上1階) ・建築面積 42.00 ㎡ ・延床面積 42.00 ㎡
	粉末活性炭注入設備	1式	活性炭貯蔵槽(SUS製)　容量 18.0 ㎥×1基 活性炭溶解槽(SUS製)　容量　0.5 ㎥×1基 活性炭計量機(一軸偏心ネジ式ポンプ)×1台 ・6.0～48kg/h×0.4kW 活性炭注入機(ステンレス水中ポンプ)×1台 ・60L/min×3.7kW



水源地

筑後川水系宝満川右岸の取水口から表流水を取水し、水の中にまざっている砂、ゴミ等を沈砂池にて自然に沈め、導水管を経て、浄水場に原水を送ります。

(2) 浄水施設

◎ 鳥栖市浄水場

・所 在 地　鳥栖市原古賀町1046番地1
・敷地面積　25,244.14 ㎡
・竣工年月　昭和51年4月、平成27年11月(浄水池更新)、平成31年2月(発電設備)
・施設能力　40,500 ㎥/日

種 別	施設・設備名	数量	構造・形状等
浄水施設	着水井	1井	鉄筋コンクリート造 ・巾 3.0m×長さ 7.0m×有効水深 3.95m ・有効容量 83.0 ㎥ ・FRP製覆蓋
	薬品混和池	1池	鉄筋コンクリート造 ・巾 3.0m×長さ 4.7m×有効水深 3.35m ・有効容量 47.2 ㎥ ・立形フラッシュミキサー方式
	フロック形成池	2池	鉄筋コンクリート造 ・巾 9.0m×長さ 10.5m×有効水深 3.4m×2池 ・有効容量 642.6 ㎥ ・横軸フロキュレーター方式 ・ポリカーボネート製覆蓋
	薬品沈殿池	2池	鉄筋コンクリート造 ・巾 9.0m×長さ 22.2m×有効水深 3.4m×2池 ・有効容量 1,358 ㎥ ・傾斜板水平流式 ・ポリカーボネート製覆蓋
	急速ろ過池	6池 (内1池予備)	鉄筋コンクリート造 ・巾 6.6m×長さ 7.5m ・有効ろ過面積 49.5 ㎡/池 ・重力式複層ろ過 ・固定式表面洗浄、逆流洗浄併用方式 ・ポリカーボネート製覆蓋
	浄水池兼配水池	1池 (2槽式)	鉄筋コンクリート造 ・巾 30.0m×長さ 30.0m×有効水深 4.0m ・有効容量 3,000 ㎥ (浄水池 1,500 ㎥ 配水池 1,500 ㎥)
	洗浄水槽	1池	鉄筋コンクリート造 ・巾 8.5m×長さ 9.0m×有効水深 3.5m ・有効容量 267.7 ㎥
	管理本館	1棟	鉄筋コンクリート造(地上2階+搭屋) ・建築面積 515.61 ㎡ ・延床面積 981.01 ㎡
	薬品注入棟	1棟	鉄筋コンクリート造(地上2階) ・建築面積 127.25 ㎡ ・延床面積 250.85 ㎡
	非常用電源車車庫	1棟	鉄骨造(地上1階) ・延床面積 191.93 ㎡

種 別	施設・設備名	数量	構造・形状等
浄水施設	次亜塩素注入設備 ・前次亜 ・中次亜 ・後次亜	1 式	次亜塩素貯蔵槽(FRP＋PVC ライニング製) ・容量 9.0 ㎥×2 基 前次亜注入機(インジェクター方式 2 レンジ型) ・1.5～30L/h、6.0～120L/h×2 台(内 1 台予備) 中次亜注入機(インジェクター方式 2 レンジ型) ・0.6～12L/h、2.5～50L/h×2 台(内 1 台予備) 後次亜注入機(インジェクター方式 2 レンジ型) ・0.5～10L/h、1.25～25L/h×2 台(内 1 台予備)
	PAC 注入設備 ・前 PAC ・後 PAC	1 式	前 PAC 貯蔵槽(鋼鉄＋ゴムライニング製) ・容量 18.0 ㎥×2 基 前 PAC 注入ポンプ(一軸偏心ネジ式ポンプ) ・4.08L/min×0.4kW×2 台(内 1 台予備) 後 PAC 貯蔵槽 ・容量 200L×1 基 後 PAC 注入ポンプ(一軸偏心ネジ式ポンプ) ・0.33～12.7L/h×0.4kW×2 台(内 1 台予備)
	苛性ソーダ注入設備 ・前苛性ソーダ ・後苛性ソーダ	1 式	苛性ソーダ貯蔵槽(鋼鉄＋ゴムライニング製) ・容量 8.0 ㎥×1 基 ・容量 18.0 ㎥×1 基 前苛性注入ポンプ(一軸偏心ネジ式ポンプ) ・1.26L/min×0.4kW×2 台(内 1 台予備) 後苛性注入ポンプ(一軸偏心ネジ式ポンプ) ・1.03L/min×0.4kW×2 台(内1台予備)
	酸注入設備	1 式	硫酸貯蔵槽(鋼鉄＋グラスライニング製) ・容量 1.0 ㎥×1 基 硫酸貯蔵槽(ポリエチレン製＋外側ステンレス) ・容量 5.0 ㎥×1基 硫酸注入ポンプ(一軸偏心ネジ式ポンプ) ・0.488～15.5L/h×0.4kW×2 台(内 1 台予備)
	自家発電棟	1 棟	鉄筋コンクリート造(地上 1 階) 延床面積 80.87 ㎡
	自家発電設備	1 式	440V 60Hz 375kVA A 重油 燃焼タンク 1,950L(小出槽)
	非常用電源車	1台	210V/420V 60Hz 300kVA 軽油 燃料タンク 360L

沈殿池

次亜塩素で消毒し、更に、凝集剤(PAC)で水中の汚れを沈みやすい大きさに固め沈殿させて、取り除きます。



種 別	施設・設備名	数量	構造・形状等
排水処理施設	排水池	1池	鉄筋コンクリート造 ・巾 7.3m×長さ 17.7m×有効水深 3.0m ・有効容量 388 ㎥
	濃縮槽兼排泥池	2池	鉄筋コンクリート造 ・巾 9.6m×長さ 9.6m×有効水深 3.0m×2 池 ・有効容量 553 ㎥ ・円形中心駆動支柱式
	返送ポンプ	2台	水中汚水ポンプ ・φ150×2.8 ㎥/min×15m×13kW ・排水池→着水井
	汚泥引抜ポンプ	2台 (内1台予備)	陸上汚泥ポンプ ・φ100×1.6 ㎥/min×10m×7.5kW ・濃縮槽→天日乾燥床 ・濃縮槽→汚泥機械脱水機
	天日乾燥床	3床	鉄筋コンクリート造 ・巾 11m×長さ 12.75m ・有効ろ過面積 140.25 ㎡/床
	汚泥機械棟	1棟	鉄筋コンクリート造(地上3階) ・建築面積 253.64 ㎡ ・延床面積 612.65 ㎡
	汚泥機械脱水機	1台	長時間型加圧圧搾脱水機 ・有効ろ過面積 452 ㎡ スラッジ貯留槽(鉄筋コンクリート製) ・19 ㎥×1 基 スラッジ圧入タンク(鋼板製圧力容器) ・9.0 ㎥×1 基 スラッジ圧入ポンプ(渦巻ポンプ) ・0.11～1.1 ㎥/min×55～110m×37kW×1 台 受水槽(鋼板製角形) ・6.0 ㎥×1 基 圧力水ポンプ(横軸多段渦巻ポンプ) ・0.325 ㎥/min×160m×18.5kW×1 台 空気槽(鋼板製圧力容器) ・8.0 ㎥×1 基 空気圧縮機(レシプロ式) ・0.73 ㎥/min×0.98MPa×7.5kW×1 台 排水ポンプ(水中汚水ポンプ) ・1.3 ㎥/min×15m×7.5kW×1 台 ベルトコンベア ・6.0t/h×13.5m×3.7kW×1 台 ・6.0t/h×14.0m×5.5kW×1 台 ケーキホッパー(鋼板製角槽カットゲート式) ・25 ㎥×1 基

(3) 送配水施設

◎ 朝日山配水池、北部中継ポンプ場、北部配水池、送水ポンプ棟

・所 在 地　鳥栖市村田町、弥生が丘、柚比町、原古賀町、

・竣工年月　昭和43年(朝日山)、平成13年3月(北部)、平成27年11月(送水ポンプ棟)

種 別	施設・設備名	数量	構造・形状等
送水施設	送水ポンプ棟	1棟	鉄筋コンクリート造(地上1階、地下1階) ・建築面積 203.60 ㎡ ・延床面積 400.16 ㎡
	送水ポンプ	6台 (内1台予備)	片吸込単段渦巻ポンプ ・φ200×5.03 ㎥/min×75m×110kW ・送水能力 36,216 ㎥／日
	自家発電棟	1棟	鉄筋コンクリート造(地上1階) ・延床面積 118.71 ㎡
	自家発電設備	1式	6.6kV、60Hz、625kVA A重油 地下タンク8,000L、小出槽1,950L
	資材倉庫	1棟	鉄骨造(地上1階) ・延床面積 347.29 ㎡
	北部中継ポンプ場	1棟	鉄筋コンクリート造(地上1階、地下1階) ・建築面積 200.64 ㎡ ・延床面積 267.59 ㎡ ・ポンプ井有効容量200 ㎥
	北部送水ポンプ	2台 (内1台予備)	片吸込渦巻ポンプ ・φ125×1.6 ㎥/min×64m×30kW ・送水能力 2,304 ㎥／日
	送水管 ・鳥栖市浄水場 ～朝日山配水池 ・配水管分岐点 ～北部中継ポンプ場 ・北部中継ポンプ場 ～北部配水池	 1系統 1系統 1系統	 ダクタイル鋳鉄管φ600mm×長さ430m ダクタイル鋳鉄管φ300mm×長さ3,050m ダクタイル鋳鉄管φ250mm×長さ899.3m
配水施設	朝日山第1配水池	1池 (2槽式)	鉄筋コンクリート造 ・巾 30.3m×長さ37.2m×有効水深4.0m ・有効容量 4,500 ㎥
	朝日山第2配水池	1池 (2槽式)	鉄筋コンクリート造 ・巾 41.4m×長さ(中央)37.0m×有効水深4.0m ・有効容量 6,000 ㎥
	北部配水池	1池 (2槽式)	鉄筋コンクリート造 ・内径 24.0m×有効水深7.0m ・有効容量 3,000 ㎥

朝日山配水池



中継ポンプ場




朝日山配水池及び中継ポンプ場


朝日山配水池から配水された水は、中継ポンプ場のポンプにより北部配水池へ揚水され、鳥栖市弥生が丘地区を中心に自然流下で配水されます。

2） 水利権取得状況

区分	水系	当初許可年月日	許可量	許可期限
水　利　権	筑後川水系 宝満川	昭和 47 年 7 月 4 日	0.469 ㎥/s (40,500 ㎥/日)	令和 13 年 3 月 31 日
ダム使用権	両筑平野用水 (江川ダム) 寺内ダム 筑後大堰	昭和 50 年 3 月 31 日	0.139 ㎥/s (12,000 ㎥/日)	未取水

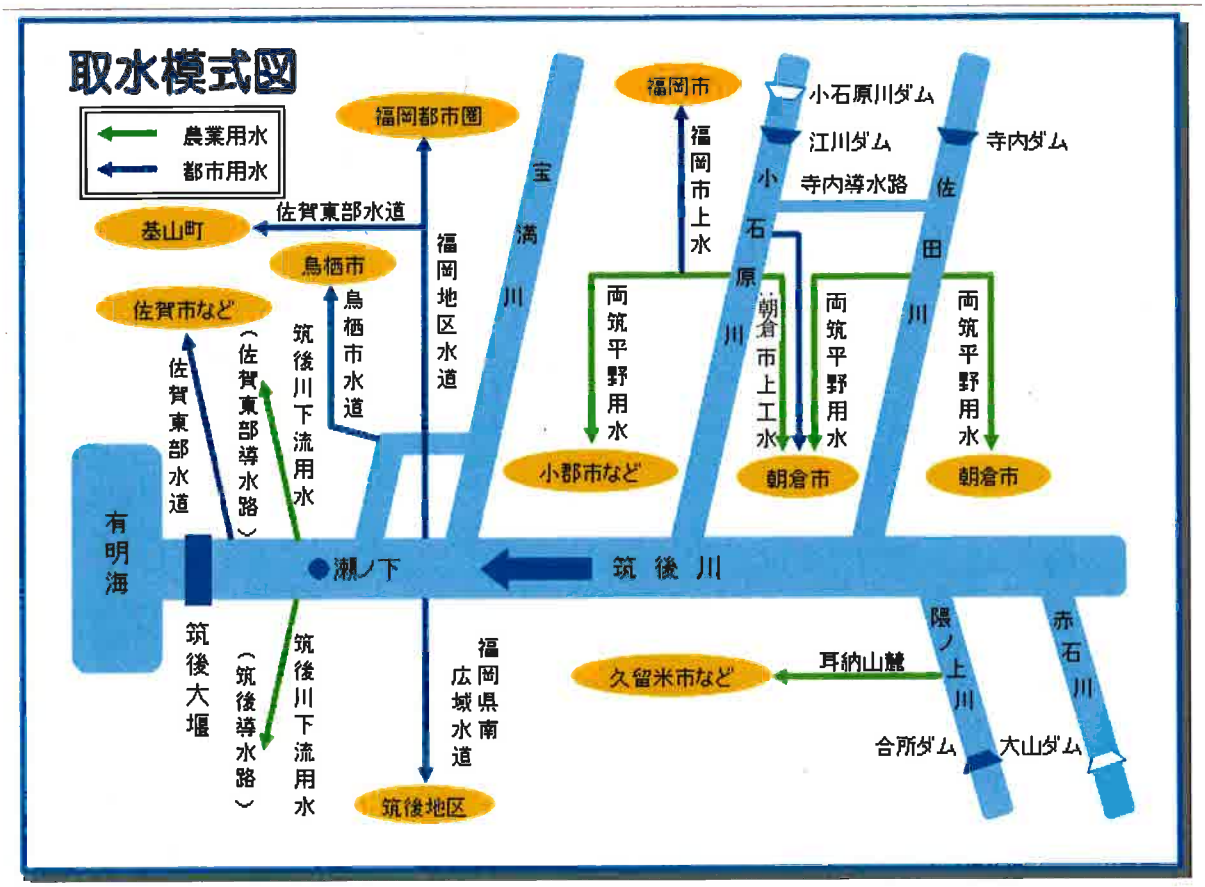


3）施設及び導配水管網図

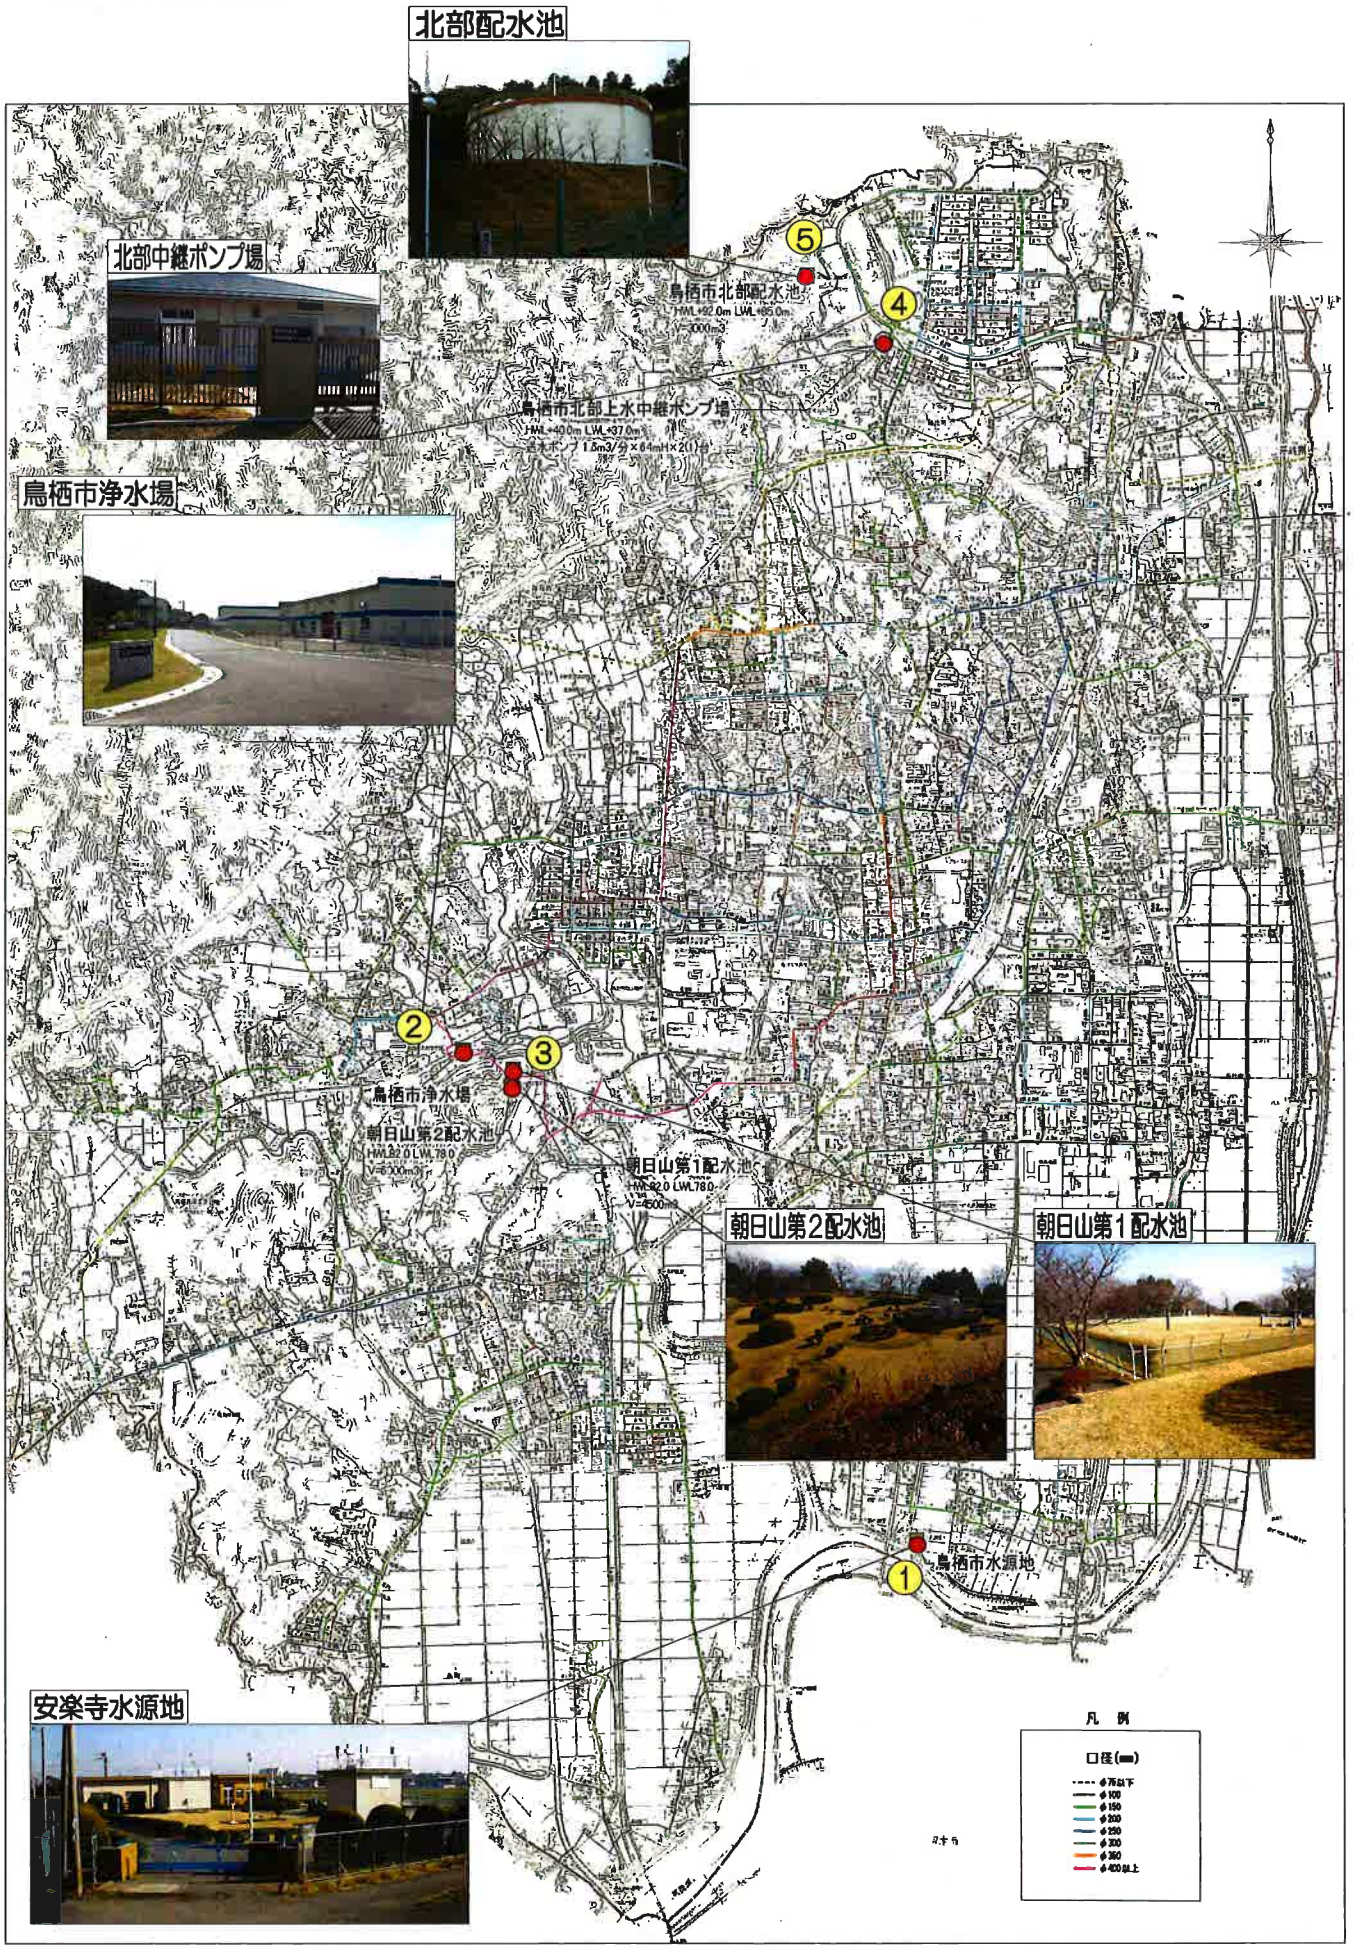

4） 管路延長状況

単位:m


年度 / 管種	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
鋳　鉄　管	183,425.4	184,707.7	186,443.7	187,734.5	188,954.2
鋼　　管	15,694.8	15,677.0	15,602.6	15,565.5	15,698.2
ビニール管	235,062.6	235,764.0	236,972.4	238,846.8	240,526.7
石　綿　管	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	434,182.8	436,148.7	439,018.7	442,146.8	445,179.1

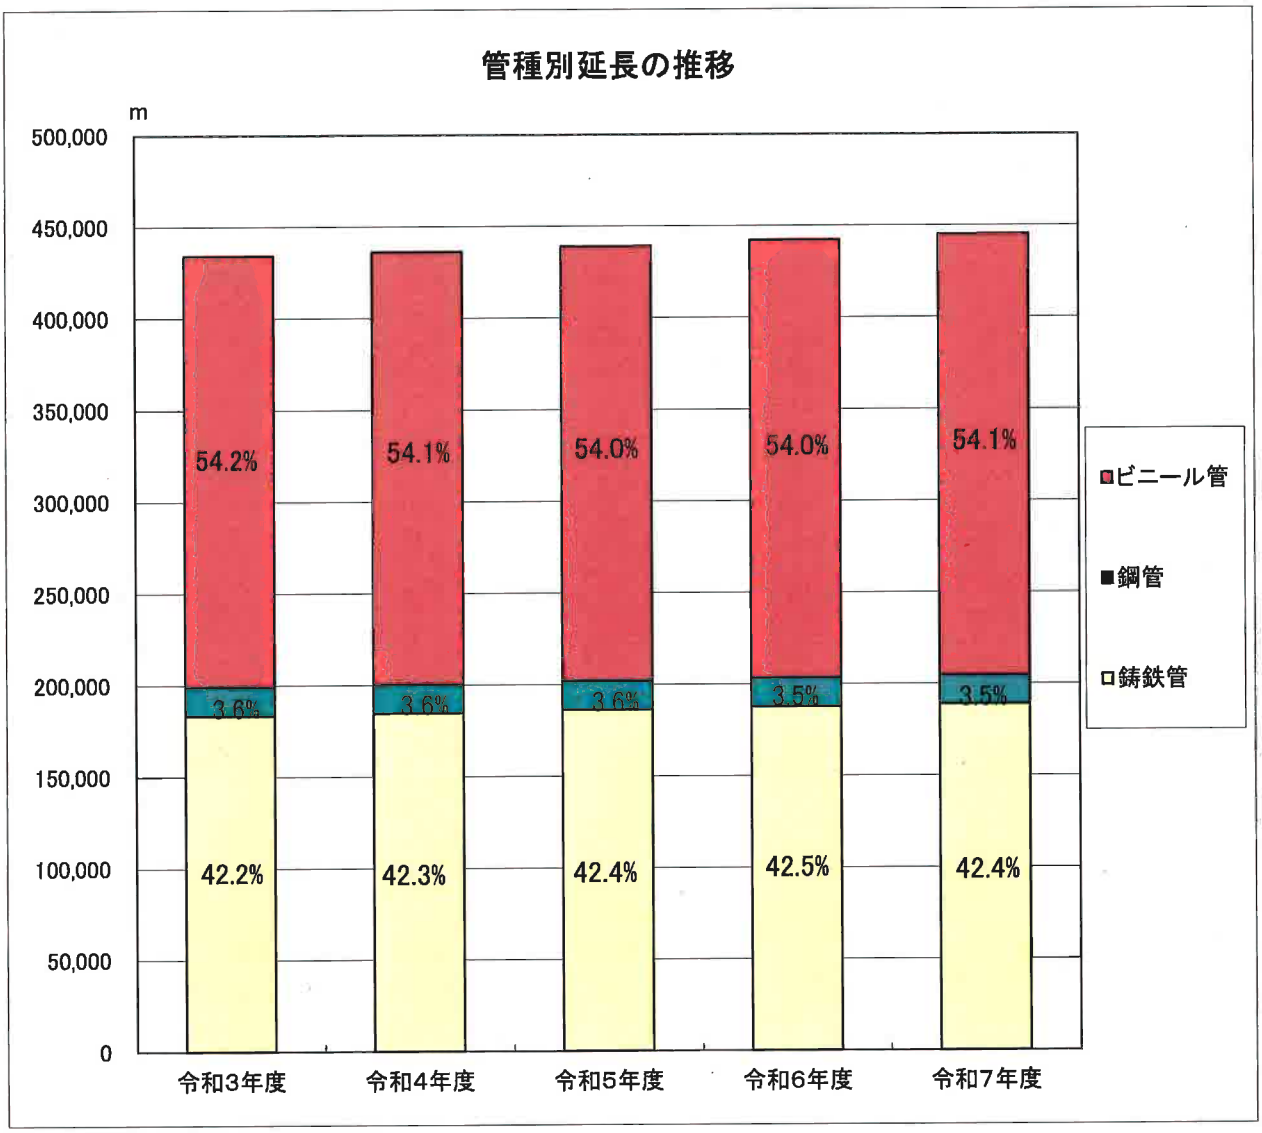

Ⅲ 業務統計


1） 主要統計

項目＼年度		30	対前年度比%	R1	対前年度比%	2	対前年度比%	3	対前年度比%
人口	行政区域内人口 (人)	73,446	0.6	73,691	0.3	73,839	0.2	73,838	△ 0.0
	給水人口 (人)	71,703	0.6	71,948	0.3	72,096	0.2	72,095	△ 0.0
給水戸数 (戸)		30,922	2.0	31,441	1.7	31,812	1.2	32,399	1.8
行政区域内人口に対する普及率 (%)		97.6	0.0	97.6	0.0	97.6	0.0	97.6	0.0
配水量	年間配水量 (千㎥)	7,997	0.5	8,019	0.3	7,973	△ 0.6	8,125	1.9
	日最大配水量 (㎥)	24,970	2.7	24,370	△ 2.4	24,680	1.3	24,070	△ 2.5
	日平均配水量 (㎥)	21,910	0.5	21,910	0.0	21,844	△ 0.3	22,260	1.9
給水量（有収）	年間給水量 (千㎥)	7,525	0.5	7,523	△ 0.03	7,522	△ 0.01	7,610	1.2
	日平均給水量 (㎥)	20,616	0.5	20,555	△ 0.3	20,608	0.3	20,849	1.2
1人1日最大配水量 (ℓ)		348	2.1	339	△ 2.6	342	1.1	334	△ 2.5
1人1日平均配水量 (ℓ)		306	△ 0.1	305	△ 0.3	303	△ 0.5	309	1.9
1人1日平均給水量 (ℓ)		288	△ 0.2	286	△ 0.6	286	0.1	289	1.2
家庭用1ヶ月当り使用水量 (㎥)		15.5	△ 0.6	15.3	△ 1.3	15.8	3.3	15.5	△ 1.9
負荷率 (%)		87.7	△ 2.1	89.9	2.5	88.5	△ 1.6	92.5	4.5
施設利用率 (%)		54.6	0.5	54.6	0.0	54.5	△ 0.3	55.5	1.9
最大稼働率 (%)		62.3	2.7	60.8	△ 2.4	61.5	1.3	60.0	△ 2.5
給水原価（1㎥当り） (円)		152.48	10.0	136.78	△ 10.3	133.22	△ 2.6	147.27	10.5
供給単価（1㎥当り） (円)		172.17	0.2	172.87	0.4	172.84	△ 0.0	173.28	0.3
職員数 (人)		(1) 21	0.0	(1) 22	4.5	(1) 23	4.3	(1) 23	0.0
収納状況（税込み）	調定金額 (千円)	1,399,129	0.7	1,413,137	1.0	1,430,061	1.2	1,450,556	1.4
	収納金額 (千円)	1,370,044	0.8	1,384,607	1.1	1,402,975	1.3	1,421,979	1.4
	収納率 (%)	97.9	0.1	98.0	0.1	98.1	0.1	98.0	△ 0.1

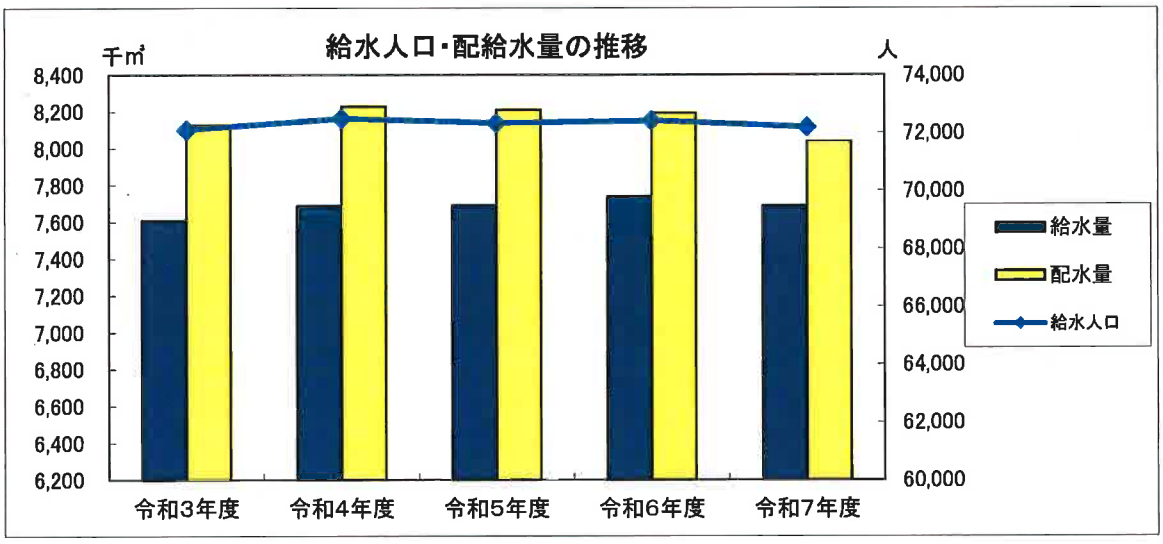

項目 ＼ 年度		4	対前年度比%	5	対前年度比%	6	対前年度比%	7	対前年度比%
人口	行政区域内人口 (人)	74,229	0.5	74,071	△ 0.2	74,143	0.1	73,931	△ 0.3
	給水人口 (人)	72,486	0.5	72,328	△ 0.2	72,400	0.1	72,188	△ 0.3
給水戸数 (戸)		32,920	1.6	33,364	1.3	33,840	1.4	34,111	0.8
行政区域内人口に対する普及率 (%)		97.7	0.1	97.6	△ 0.1	97.6	0.0	97.6	0.0
配水量	年間配水量 (千㎥)	8,226	1.2	8,209	△ 0.2	8,191	△ 0.2	8,037	△ 1.9
	日最大配水量 (㎥)	25,690	6.7	24,620	△ 4.2	24,280	△ 1.4	23,660	△ 2.6
	日平均配水量 (㎥)	22,537	1.2	22,429	△ 0.5	22,441	0.05	22,019	△ 1.88
給水量(有収)	年間給水量 (千㎥)	7,686	1.0	7,689	0.0	7,738	0.6	7,687	△ 0.7
	日平均給水量 (㎥)	21,057	1.0	21,008	△ 0.2	21,199	0.9	21,060	△ 0.7
1人1日最大配水量 (リットル)		354	6.2	340	△ 4.0	335	△ 1.5	328	△ 2.3
1人1日平均配水量 (リットル)		311	0.7	310	△ 0.3	310	△ 0.05	305	△ 1.59
1人1日平均給水量 (リットル)		290	0.4	290	0.0	293	0.8	292	△ 0.4
家庭用1ヶ月当り使用水量 (㎥)		15.2	△ 1.9	14.9	△ 2.0	14.8	△ 0.7	14.6	△ 1.4
負荷率 (%)		87.7	△ 5.1	91.1	3.8	92.4	1.4	93.1	0.8
施設利用率 (%)		56.2	1.2	55.9	△ 0.5	56.0	0.1	54.9	△ 2.1
最大稼働率 (%)		64.1	6.7	61.4	△ 4.2	60.5	△ 1.5	59.0	△ 2.5
給水原価 (1㎥当り) (円)		158.43	7.6	160.13	1.1	158.42	△ 1.1	166.56	5.1
供給単価 (1㎥当り) (円)		173.60	0.2	174.78	0.7	174.36	△ 0.2	174.93	0.3
職員数 (人)		(1) 23	0.0	(1) 24	4.2	(3) 24	0.0	(3) 24	0.0
収納状況(税込み)	調定金額 (千円)	1,467,671	1.2	1,478,316	0.7	1,483,996	0.4	1,479,132	△ 0.3
	収納金額 (千円)	1,438,760	1.2	1,447,978	0.6	1,451,819	0.3	1,444,021	△ 0.5
	収納率 (%)	98.0	0.0	97.9	△ 0.1	97.8	△ 0.1	97.6	△ 0.2


※( ) 内は再任用短時間勤務職員（R４以前）、会計年度任用職員（R５以降）について外書きしたもの。

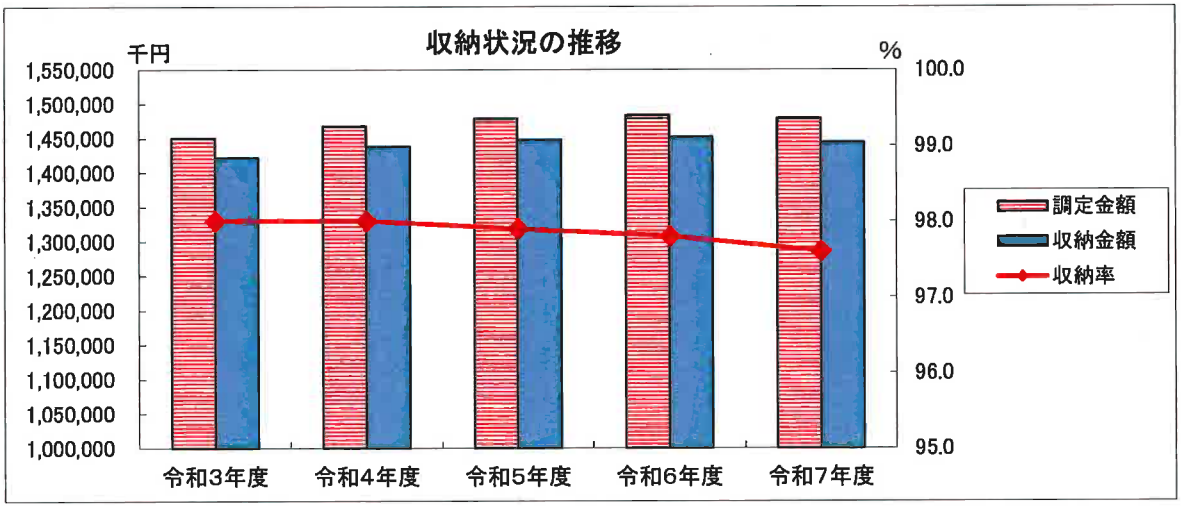

2） 口径別有収水量

上段:給水戸数(戸)　下段:給水量(㎥)


口径＼年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
１３mm	30,533	31,012	31,179	31,851	32,100
	4,816,539	4,800,165	4,777,971	4,806,977	4,798,307
２０mm	1,000	1,027	1,304	1,098	1,118
	371,152	374,747	381,383	385,791	387,563
２５mm	455	461	465	467	468
	390,072	381,394	398,043	391,755	378,447
４０mm	259	266	263	266	269
	798,185	805,600	794,114	832,305	813,100
５０mm	121	123	124	125	124
	749,948	831,985	847,359	839,399	809,245
７５mm	24	24	24	26	25
	327,255	334,603	318,759	310,776	306,837
１００mm	7	7	5	7	7
	156,979	157,158	171,689	170,535	193,375
計	32,399	32,920	33,364	33,840	34,111
	7,610,130	7,685,652	7,689,318	7,737,538	7,686,874

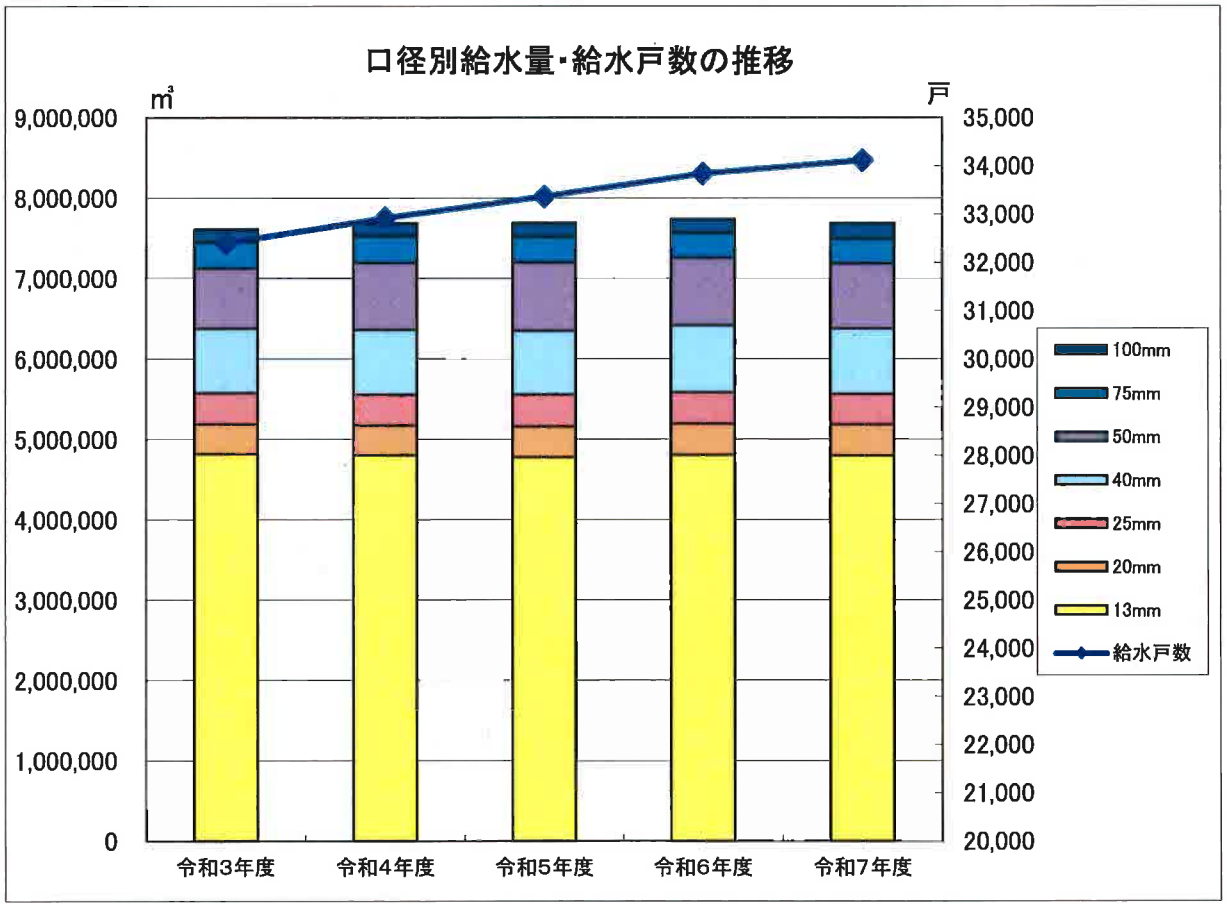

3） 電力使用量

単位：kWh


年度 / 施設名	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
鳥栖市浄水場	487,998	480,785	489,256	491,459	482,015
鳥栖市水源地	1,271,140	1,291,923	1,261,172	1,226,291	1,237,168
北部中継ポンプ場及び配水池	158,461	140,039	136,387	136,323	138,152
送水ポンプ場	2,226,072	2,253,714	2,248,899	2,248,611	2,248,565
合計	4,143,671	4,166,461	4,135,714	4,102,684	4,105,900

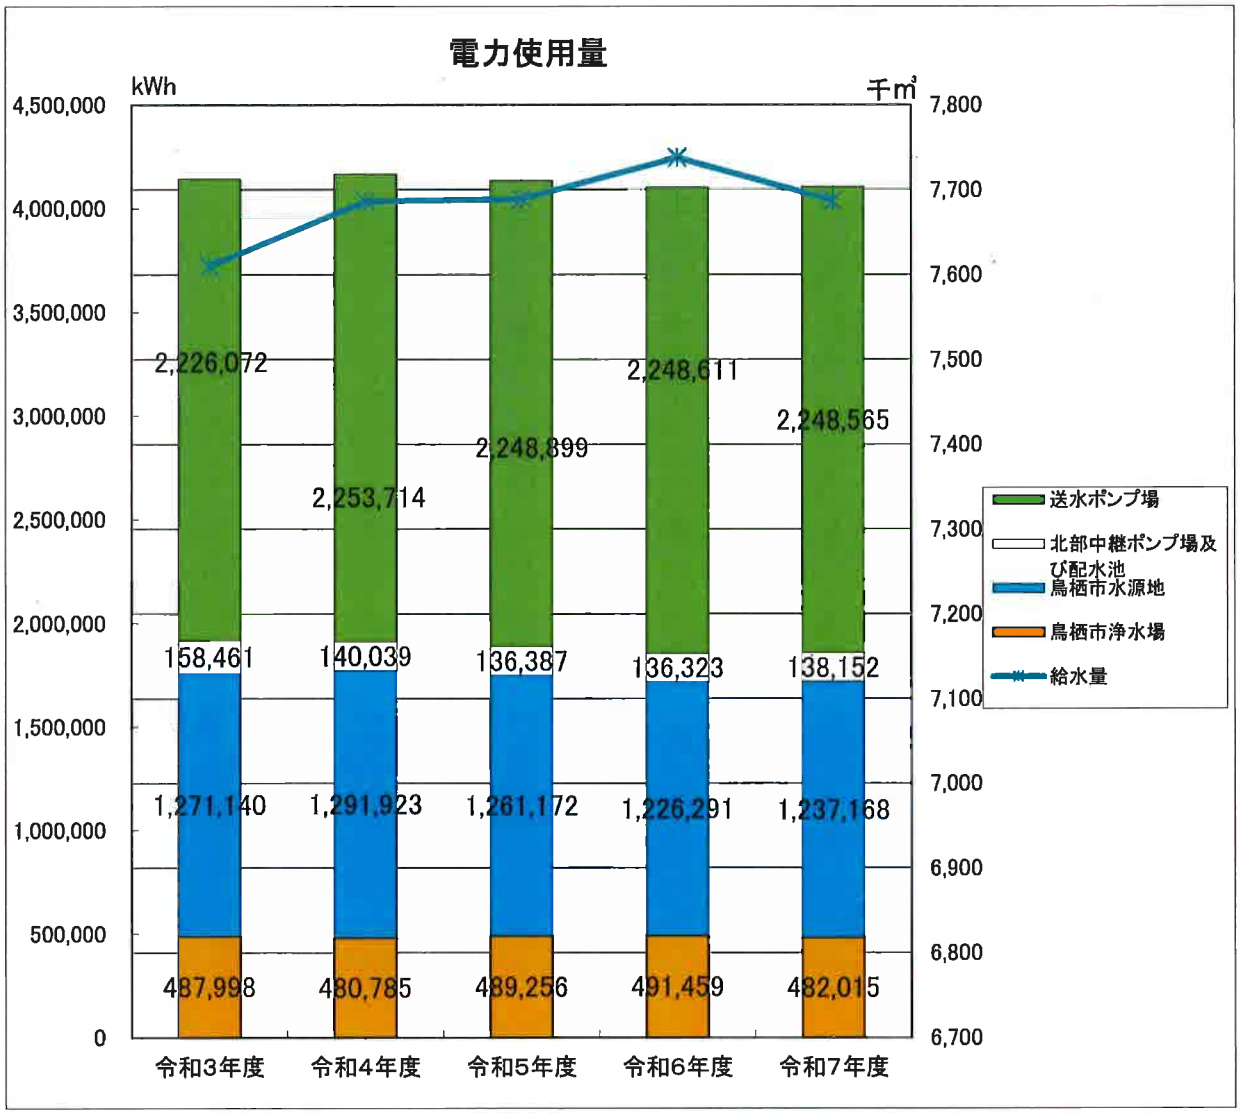

4） 薬品使用量


（1） 薬品注入量　直近5ヵ年

薬品＼年度	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
ポリ塩化アルミニウム（ﾘｯﾄﾙ）	299, 513	417, 345	467, 733	490, 331	426, 340
次亜塩素酸ナトリウム（ﾘｯﾄﾙ）	82, 984	81, 898	74, 446	75, 741	77, 127
粉末活性炭　（kg）	94, 578	103, 453	91, 835	89, 236	99, 880
苛性ソーダ　（ﾘｯﾄﾙ）	11, 765	40, 681	54, 796	44, 075	30, 341

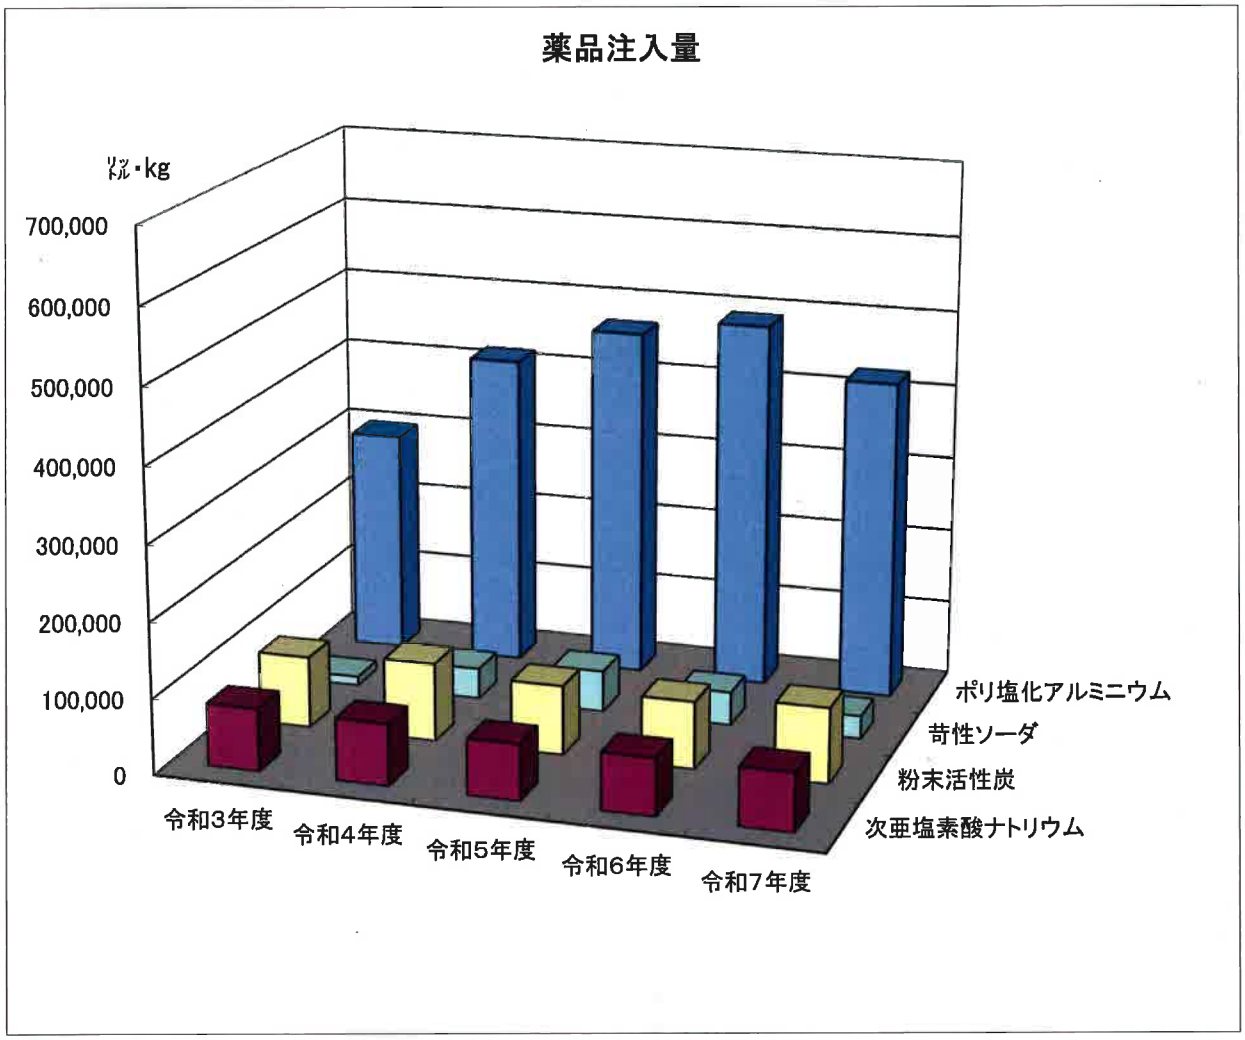

（2） 薬品注入量　令和7年度


薬品＼月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ポリ塩化アルミニウム	(ﾘｯﾄﾙ)	42, 128	44, 171	43, 132	60, 030	34, 554	29, 146	32, 061	33, 732	25, 601	25, 817	23, 368	32, 600
次亜塩素酸ナトリウム	(ﾘｯﾄﾙ)	6, 145	5, 647	5, 339	8, 007	6, 815	6, 465	7, 016	6, 032	6, 398	6, 817	5, 902	6, 544
粉末活性炭	(kg)	6, 727	7, 377	7, 543	19, 373	14, 109	11, 386	7, 159	7, 932	4, 411	4, 236	3, 971	5, 656
苛性ソーダ	(ﾘｯﾄﾙ)	578	5, 556	6, 083	7, 472	4, 601	3, 428	1, 317	386	30	0	186	704

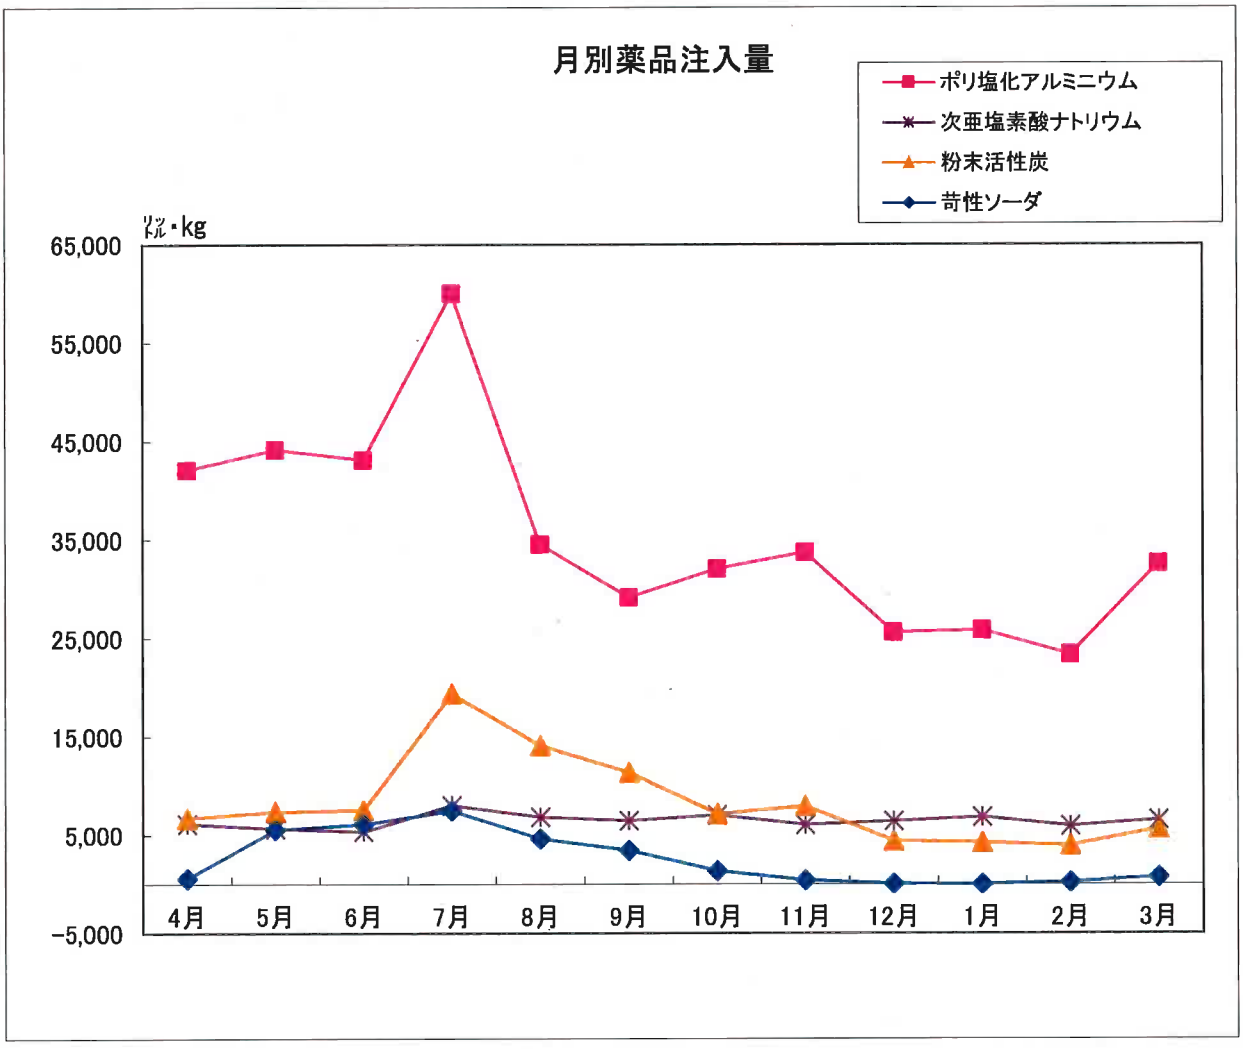

5） 水道メーター設置状況

単位:個


年度 / 口径	令和３年度	令和４年度	令和５年度	令和６年度	令和７年度
１３mm	28,553	28,854	29,302	29,704	30,079
２０mm	1,103	1,141	1,182	1,210	1,242
２５mm	515	518	521	522	529
４０mm	280	283	283	289	295
５０mm	152	153	156	155	156
７５mm	33	34	34	35	35
１００mm	8	8	8	8	8
計	30,644	30,991	31,486	31,923	32,344

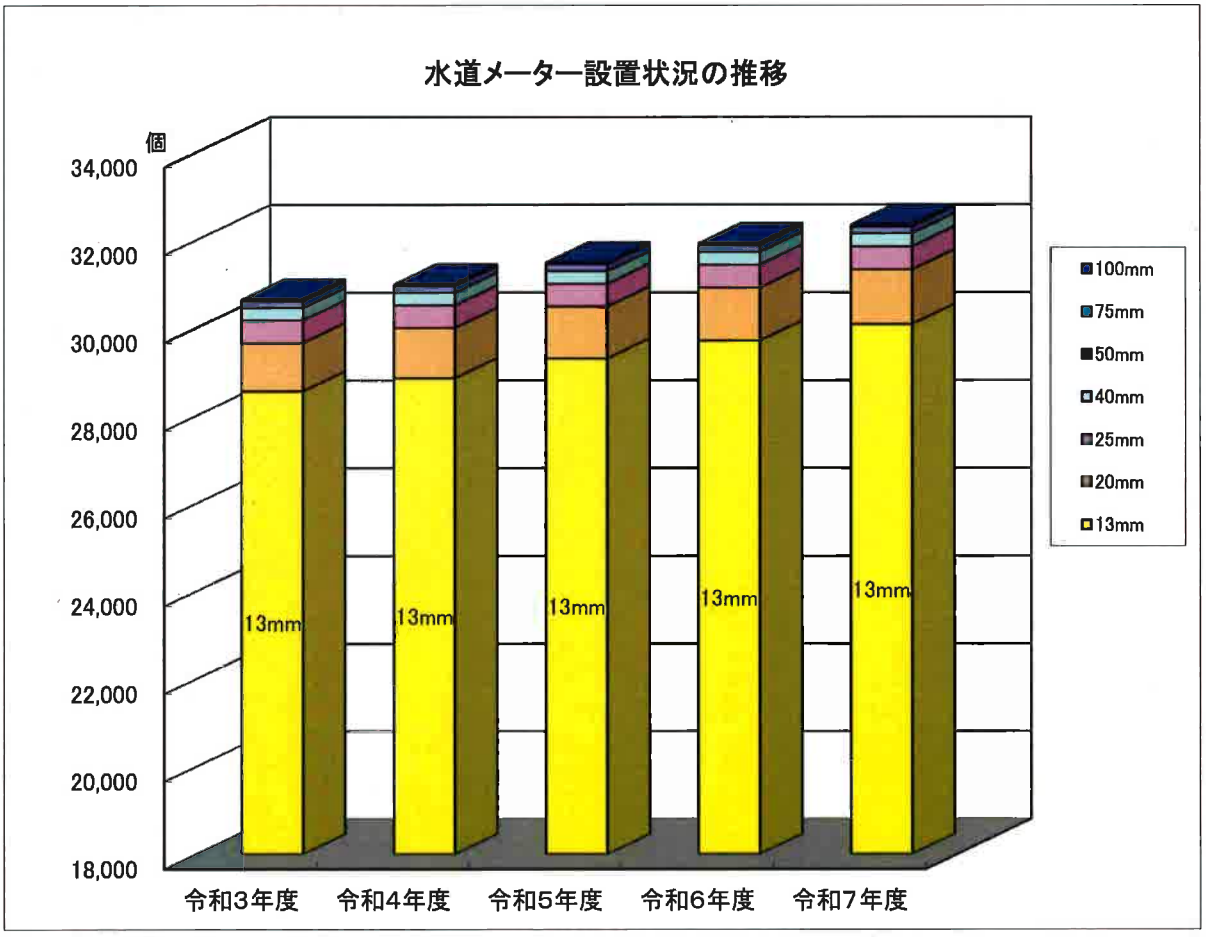

6） 給水装置工事・配給水管修繕工事の状況

上段:件数　下段:%

区分 / 年度	給水装置工事件数	漏水等修繕工事				
		配水管	給水管	その他	計	金額（円）
令和３年度	1,079	35	68	17	120	21,618,780
		29.2	56.7	14.2	100	
令和４年度	966	39	79	13	131	22,418,230
		29.8	60.3	9.9	100	
令和５年度	894	35	70	9	114	25,141,364
		30.7	61.4	7.9	100	
令和６年度	881	27	122	8	157	32,717,015
		17.2	77.7	5.1	100	
令和７年度	759	9	66	22	97	27,289,524
		9.3	68.0	22.7	100	
計	4,579	145	405	69	619	129,184,913
		23.4	65.4	11.2	100	

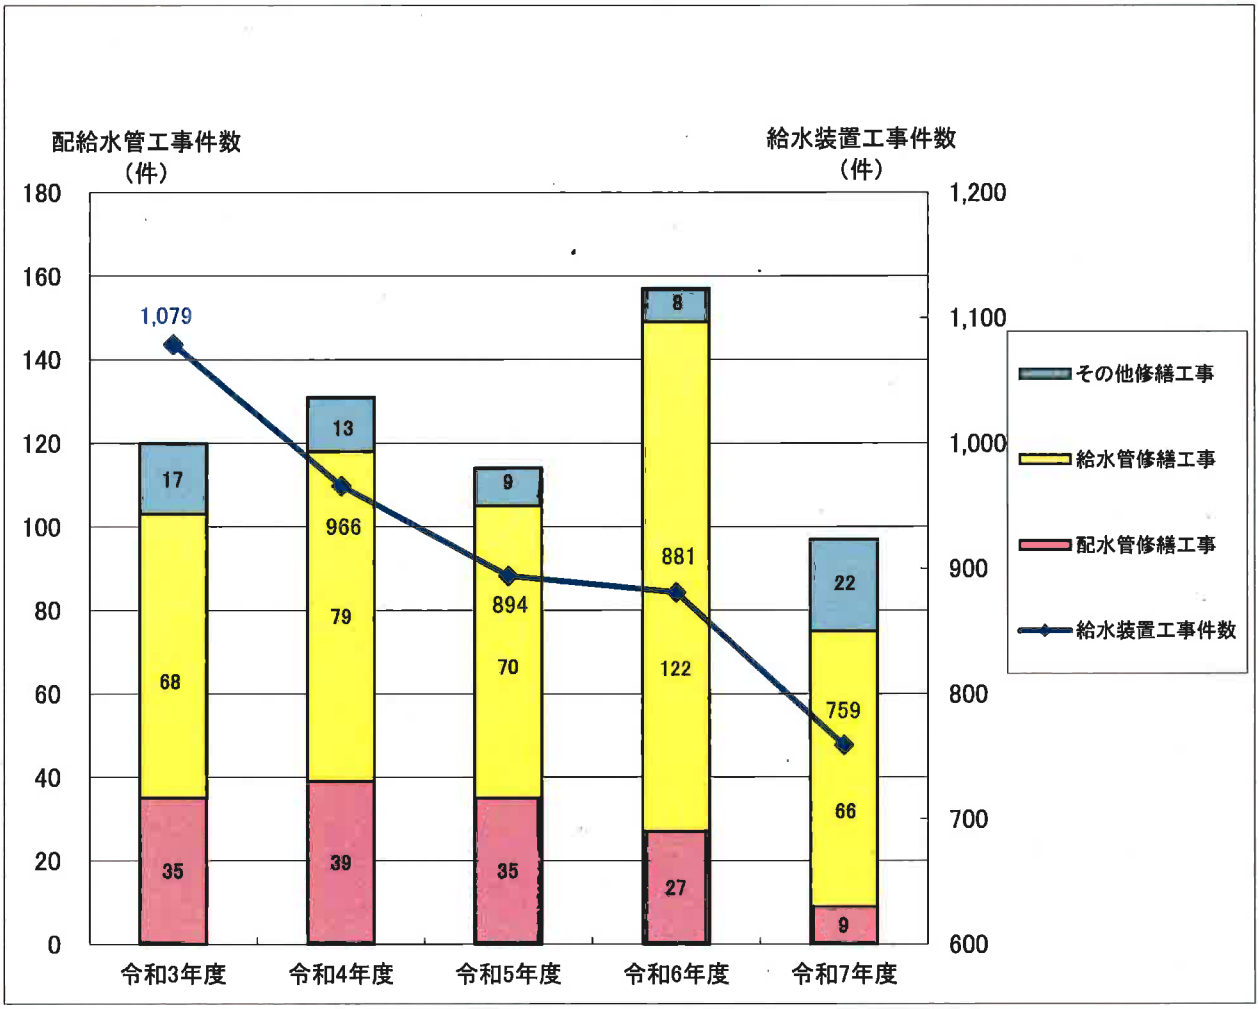

（1）令和7年度　原水水質試験結果書

	検査項目	基準値	採水日 4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
健康に関連する項目	一般細菌	100/1ml以下	2,000	8,000	300	13,000	15,000	10,000	17,000	5,600	1,600	2,000	2,000	1,700	17,000	300	6,517
	大腸菌	検出されないこと	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)			12/12
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		0.002			0.003			0.001			0.002		0.003	0.001	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.017	0.011	0.009	0.014	0.013	0.010	0.014	0.019	0.008	0.016	0.012	0.020	0.020	0.008	0.014
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.05	1.09	0.90	0.51	0.48	0.74	1.29	1.92	1.25	1.44	1.94	2.39	2.39	0.48	1.25
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.14	0.11	0.12	0.18	0.16	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.18	0.11	0.13
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.03			0.05			0.03			0.07		0.07	0.03	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.25			0.18			0.10			0.09		0.25	0.09	0.16
	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		0.63			0.88			0.43			0.43		0.88	0.43	0.59
	銅及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	15.1	9.9	11.1	12.6	13.2	9.4	11.1	16.2	14.8	14.6	18.6	14.7	18.6	9.4	13.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		0.089			0.158			0.071			0.042		0.158	0.042	0.090
	塩化物イオン	200 mg/l以下	12.8	9.2	9.7	10.9	12.1	8.2	9.7	13.9	12.7	13.1	17.1	14.9	17.1	8.2	12.0
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	50.3	47.6	48.1	55.7	58.8	50.2	58.9	60.1	52.1	51.1	55.9	58.0	60.1	47.6	53.9
	蒸発残留物	500 mg/l以下		117			159			153			144		159	117	143
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000003	0.000002	0.000001	0.000004	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000005	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	0.000002
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下	2.1	2.8	1.9	4.1	4.4	2.7	2.2	1.9	1.7	1.5	1.9	3.2	4.4	1.5	2.5
	PH値	5.8以上8.6以下	7.57	7.23	7.38	7.27	7.42	7.43	7.29	7.50	7.51	7.45	7.63	7.45	7.63	7.23	7.43
	味	異常でないこと															
	臭気	異常でないこと	藻・下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	藻・下水臭	下水・藻臭	藻・下水臭	藻・下水臭	下水・藻臭	藻・下水	下水・藻臭	下水・藻臭	藻・下水臭			
	色度	5 mg/l以下	5.3	11.4	6.1	16.9	14.2	9.3	9.9	6.8	5.4	5.0	7.2	10.5	16.9	5.0	9.0
	濁度	2 mg/l以下	4.9	8.5	4.8	10.6	10.6	5.5	5.3	3.2	3.1	2.4	4.8	9	10.6	2.4	6.1

(2)令和7年度　浄水水質試験結果書

	検査項目	基準値	採水日 4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
健康に関連する項目	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			0/12
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.05	1.04	0.81	0.59	0.53	0.78	1.51	1.79	1.53	1.80	1.90	1.94	1.94	0.53	1.27
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	0.08	0.09	0.15	0.15	0.12	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	0.10	0.15	0.08	0.12
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.04			0.06			0.04			0.07		0.07	0.04	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.07	<0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.003	0.002	0.003	0.009	0.006	0.008	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	0.001	0.009	0.001	0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.002
	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	16.5	12.7	13.4	15.8	14.3	11.0	12.3	17.2	17.1	17.3	19.6	14.9	19.6	11.0	15.2
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200 mg/l以下	19.9	15.6	16.1	20.6	17.5	13.2	14.4	18.4	18.7	18.8	21.0	20.6	21.0	13.2	17.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	50.5	43.4	45.9	58.1	58.9	50.1	55.9	59.1	54.1	54.1	56.3	54.9	59.1	43.4	53.4
	蒸発残留物	500 mg/l以下		107			150			145			140		150	107	136
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	0.005 mg/l以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
	PH値	5.8以上8.6以下	7.24	7.28	7.35	7.42	7.40	7.46	7.37	7.40	7.38	7.34	7.37	7.41	7.46	7.24	7.37
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5 mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

（3）令和7年度　給水栓水水質試験結果書（酒井東町）

	検査項目	基準値	採水日 4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
健康に関連する項目	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)			0/12
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.18	1.11	1.21	0.62	0.42	0.92	1.16	1.75	1.48	1.70	1.95	1.72	1.95	0.42	1.27
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	<0.08	0.09	0.15	0.16	0.12	<0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	<0.08	0.16	<0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.03			0.06			0.04			0.06		0.06	0.03	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4−ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス1,2−ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.002	0.004	0.002	0.005	0.005	0.005	0.009	0.004	0.003	0.002	0.002	0.005	0.009	0.002	0.004
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.002			0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004	0.001	0.004	0.007	0.007	0.005	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.002	0.007	0.001	0.004
	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.010	0.008	0.010	0.021	0.021	0.017	0.018	0.015	0.013	0.008	0.010	0.011	0.021	0.008	0.014
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003			0.001			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.003	0.004	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.007	0.003	0.005
	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	17.7	11.1	14.3	16.4	15.7	11.3	9.8	16.8	17.2	16.9	20.0	12.6	20.0	9.8	15.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200 mg/l以下	20.4	14.1	16.8	21.0	18.4	12.7	11.2	18.0	18.9	18.1	22.5	16.4	22.5	11.2	17.4
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	51.8	38.4	50.9	58.2	60.8	49.9	38.3	58.7	53.4	53.6	55.9	46.1	60.8	38.3	51.3
	蒸発残留物	500 mg/l以下		89			149			136			139		149	89	128
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下															
	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2−メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下															
	フェノール類	0.005 mg/l以下															
	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.4	0.6
	PH値	5.8以上8.6以下	7.31	7.33	7.40	7.43	7.45	7.44	7.45	7.48	7.41	7.29	7.33	7.34	7.48	7.29	7.39
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5 mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(4)令和7年度　給水栓水水質試験結果書(牛原町)

	検査項目	基準値	採水日 4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
健康に関連する項目	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)			0/12
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.25	0.82	1.19	0.61	0.49	0.90	1.16	1.55	1.47	1.47	1.58	1.32	1.58	0.49	1.15
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.11	0.10	0.09	0.15	0.15	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	0.15	0.09	0.12
	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下		0.05			0.05			0.04			0.08		0.08	0.04	0.06
	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4−ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス1,2−ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.10	0.09	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.10	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.008	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.008	0.002	0.005
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.002			0.001			<0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.004	0.004	0.004	0.008	0.009	0.005	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.009	0.003	0.005
	臭素酸	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.011	0.013	0.013	0.027	0.027	0.020	0.020	0.018	0.015	0.010	0.012	0.013	0.027	0.010	0.017
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.002			0.002			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.004	0.005	0.005	0.009	0.009	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.009	0.004	0.006
	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
水道水が有すべき性状に関する項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	1 mg/l以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	16.9	15.1	12.8	16.2	16.2	10.8	14.1	17.0	17.2	16.3	19.5	14.4	19.5	10.8	15.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	200 mg/l以下	21.0	16.8	15.2	20.2	19.5	12.0	15.5	18.1	19.0	17.5	21.6	17.1	21.6	12.0	17.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	51.3	44.5	49.5	56.1	60.7	45.0	56.5	57.9	52.7	52.9	53.6	45.2	60.7	44.5	52.2
	蒸発残留物	500 mg/l以下		112			145			144			154		154	112	139
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下															
	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2−メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下															
	フェノール類	0.005 mg/l以下															
	有機物(全有機物質(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
	PH値	5.8以上8.6以下	7.35	7.35	7.39	7.35	7.43	7.41	7.40	7.43	7.33	7.33	7.35	7.42	7.43	7.33	7.38
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	色度	5 mg/l以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	2 mg/l以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(5)令和7年度　原水水質試験結果書

	検査項目	目標値	採水日 4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	0.002P mg/l以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	亜塩素酸(※1)	0.6 mg/l以下															
	二酸化塩素(※1)	0.6 mg/l以下															
	ジクロロアセトニトリル	0.01P mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	0.02P mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	農薬類	1 以下			0.090(※2)	0.055	0								0.090	0	0.048
	残留塩素	1 mg/l以下															
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	50.3	47.6	48.1	55.7	58.8	50.2	58.9	60.1	52.1	51.1	55.9	58.0	60.1	47.6	53.9
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下		0.089			0.158			0.071			0.042		0.158	0.042	0.090
	遊離炭酸	20 mg/l以下		3.5			3.5			2.6			3.5		3.5	2.6	3.3
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下		8.3			11.3			6.4			5.7		11.3	5.7	7.9
	臭気強度(TON)	3TON 以下	16	15	17	17	18	16	18	18	16	16	18	17	18	15	17
	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		117			159			153			144		159	117	143
	濁度	1 度以下	4.9	8.5	4.8	10.6	10.6	5.5	5.3	3.2	3.1	2.4	4.5	9	10.6	2.4	6.0
	PH値	7.5 程度	7.57	7.23	7.38	7.27	7.42	7.43	7.29	7.50	7.51	7.45	7.63	7.45	7.63	7.23	7.43
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.47			-0.98			-1.10			-1.67		-0.98	-1.67	-1.31
	従属栄養細菌	2000個以下	59,000	124,000	52,000	150,000	60,000	70,000	69,000	65,000	30,000	22,000	170,000	189,000	189,000	22,000	88,000
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下		0.25			0.18			0.10			0.09		0.25	0.09	0.16
	PFOS及びPFOA	0.00005P mg/l以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005

※1　亜塩素酸及び二酸化塩素については消毒剤として使用していないため、測定不要

※2　6/30採水

(6)令和7年度　浄水水質試験結果書

	検査項目	目標値	採水日 4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	0.002P mg/l以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	亜塩素酸(※1)	0.6 mg/l以下															
	二酸化塩素(※1)	0.6 mg/l以下															
	ジクロロアセトニトリル	0.01P mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	0.02P mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	農薬類	1 以下			0(※2)	0	0								0	0	0
	残留塩素	1 mg/l以下	0.65	0.65	0.65	0.70	0.75	0.70	0.70	0.65	0.60	0.70	0.70	0.70	0.75	0.60	0.68
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	50.5	43.4	45.9	58.1	58.9	50.1	55.9	59.1	54.1	54.1	56.3	54.9	59.1	43.4	53.4
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20 mg/l以下		3.5			5.3			5.3			4.4		5.3	3.5	4.6
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下		0.5			0.4			0.9			0.8		0.9	0.4	0.7
	臭気強度(TON)	3TON 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		107			150			145			140		150	107	136
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	PH値	7.5 程度	7.24	7.28	7.35	7.42	7.40	7.46	7.37	7.40	7.38	7.34	7.37	7.41	7.46	7.24	7.37
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.62			-1.00			-1.20			-1.93		-1.00	-1.93	-1.44
	従属栄養細菌	2000個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
	PFOS及びPFOA	0.00005P mg/l以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005		<0.000005	<0.000005	<0.000005

※1　亜塩素酸及び二酸化塩素については消毒剤として使用していないため、測定不要
※2　6/30採水

(7)令和7年度　給水栓水水質試験結果書(酒井東町)

	検査項目	目標値	採水日											最高	最低	平均
			4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日			
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	0.002P mg/l以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下															
	二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下															
	ジクロロアセトニトリル	0.01P mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	0.02P mg/l以下		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
	農薬類	1 以下															
	残留塩素	1 mg/l以下	0.40	0.35	0.35	0.20	0.30	0.35	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.20	0.30
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	51.8	38.4	50.9	58.2	60.8	49.9	38.3	58.7	53.4	53.6	55.9	46.1	60.8	38.3	51.3
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20 mg/l以下		0.9			2.6			3.5			2.6		3.5	0.9	2.4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下		1.1			0.5			0.6			0.6		1.1	0.5	0.7
	臭気強度(TON)	3TON 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		89			149			136			139		149	89	128
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	PH値	7.5 程度	7.31	7.33	7.40	7.43	7.45	7.44	7.45	7.48	7.41	7.29	7.33	7.34	7.48	7.29	7.39
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.57			-0.85			-1.02			-1.87		-0.85	-1.87	-1.33
	従属栄養細菌	2000個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
	PFOS及びPFOA	0.00005P mg/l以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005				

※　亜塩素酸及び二酸化塩素については消毒剤として使用していないため、測定不要

(8)令和7年度　給水栓水水質試験結果書(牛原町)

	検査項目	目標値	採水日												最高	最低	平均
			4月7日	5月12日	6月2日	7月14日	8月5日	9月1日	10月7日	11月4日	12月1日	1月6日	2月2日	3月2日			
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	0.002P mg/l以下		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	0.4 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	亜塩素酸(※)	0.6 mg/l以下															
	二酸化塩素(※)	0.6 mg/l以下															
	ジクロロアセトニトリル	0.01P mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	0.02P mg/l以下		0.001			0.004			0.003			0.002		0.004	0.001	0.003
	農薬類	1 以下															
	残留塩素	1 mg/l以下	0.40	0.35	0.40	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.20	0.34
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	51.3	44.5	49.5	56.1	60.7	45	56.5	57.9	52.7	52.9	53.6	45.2	60.7	44.5	52.2
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/l以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	20 mg/l以下		0.9			1.8			1.8			3.5		3.5	0.9	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下		0.7			0.6			0.6			0.8		0.8	0.6	0.7
	臭気強度(TON)	3TON 以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下		112			145			144			154		154	112	139
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	PH値	7.5 程度	7.35	7.35	7.39	7.35	7.43	7.41	7.40	7.43	7.33	7.33	7.35	7.42	7.43	7.33	7.38
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		-1.45			-0.87			-1.07			-1.95		-0.87	-1.95	-1.34
	従属栄養細菌	2000個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/l以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
	PFOS及びPFOA	0.00005P mg/l以下		<0.000005			<0.000005			<0.000005			<0.000005				

※　亜塩素酸及び二酸化塩素については消毒剤として使用していないため、測定不要

目標値のPは暫定

Ⅳ 財務統計


1） 損益計算書の推移

年度 / 区分 / 科目	令和３年度		令和４年度		令和５年度		令和６年度		令和７年度	
	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %
収　　入	1,484,271,004	100.0	1,508,494,959	100.0	1,505,053,301	100.0	1,519,209,769	100.0	1,503,463,618	100.0
営業収益	1,392,860,903	93.8	1,414,356,953	93.8	1,413,968,567	94.0	1,427,511,013	94.0	1,405,755,787	93.5
給水収益	1,318,687,600	88.8	1,334,247,810	88.5	1,343,923,620	89.3	1,349,086,790	88.8	1,344,664,850	89.4
加入金	49,228,000	3.3	42,272,000	2.8	43,154,000	2.9	41,342,000	2.7	38,676,000	2.6
受託工事収益	5,454,053	0.4	18,473,330	1.2	6,687,824	0.5	9,997,734	0.7	847,300	0.1
その他営業収益	19,491,250	1.3	19,363,813	1.3	20,203,123	1.3	27,084,489	1.8	21,567,637	1.4
営業外収益	90,673,757	6.1	90,674,067	6.0	89,172,158	5.9	91,503,237	6.0	97,417,082	6.5
受取利息及び配当金	3,103,740	0.2	3,083,376	0.2	3,092,964	0.2	5,481,051	0.4	9,128,452	0.6
他会計補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長期前受金戻入	86,007,078	5.8	87,230,248	5.8	85,446,643	5.7	85,580,842	5.6	86,566,944	5.8
雑収益	1,562,939	0.1	360,443	0.0	632,551	0.0	441,344	0.0	1,721,686	0.1
特別利益	736,344	0.1	3,463,939	0.2	1,912,576	0.1	195,519	0.0	290,749	0.0
支　　出	1,212,335,089	100.0	1,325,974,028	100.0	1,326,255,185	100.0	1,321,098,934	100.0	1,367,632,152	100.0
営業費用	1,168,712,215	96.4	1,282,112,519	96.7	1,285,378,763	96.9	1,276,814,805	96.6	1,322,462,081	96.7
原水及び浄水費	319,982,893	26.4	381,427,495	28.8	367,096,369	27.7	371,739,125	28.1	391,655,312	28.6
配水及び給水費	120,709,240	10.0	109,821,311	8.3	125,074,795	9.4	124,545,020	9.4	109,971,831	8.0
受託工事費	5,389,000	0.4	18,259,000	1.4	9,298,000	0.7	9,717,000	0.7	740,000	0.1
業務費	91,766,711	7.6	106,589,612	8.0	119,563,441	9.0	119,089,073	9.0	115,297,085	8.4
総係費	53,239,335	4.4	62,572,524	4.7	61,933,003	4.7	46,976,927	3.6	65,462,944	4.8
減価償却費	566,400,880	46.7	585,279,964	44.1	584,061,477	44.0	600,715,445	45.5	603,824,262	44.2
資産減耗費	11,224,156	0.9	18,162,613	1.4	18,351,678	1.4	4,032,215	0.3	35,510,647	2.6
営業外費用	43,405,404	3.6	40,999,564	3.1	40,664,832	3.1	44,229,624	3.4	45,170,071	3.3
支払利息及び企業債取扱諸費	43,347,966	3.6	40,926,349	3.1	40,361,743	3.1	43,096,241	3.3	44,208,511	3.2
繰延勘定償却	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
雑支出	57,438	0.0	73,215	0.0	303,089	0.0	1,133,383	0.1	961,560	0.1
特別損失	217,470	0.0	2,861,945	0.2	211,590	0.0	54,505	0.0	0	0.0
当年度純利益	271,935,915	—	182,520,931	—	178,798,116	—	198,110,835	—	135,831,466	—

2） 収益的支出(費用構成)の推移

（税抜）

科目＼年度＼区分	令和３年度		令和４年度		令和５年度		令和６年度		令和７年度	
	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %
人件費	156,351,520	12.9	159,599,367	12.0	156,588,984	11.8	165,130,898	12.5	173,791,619	12.7
委託料	155,594,097	12.8	182,174,816	13.7	207,026,231	15.6	184,727,406	14.0	193,600,955	14.2
修繕費	31,470,362	2.6	53,800,297	4.1	61,965,725	4.7	64,844,808	4.9	58,945,184	4.3
動力費	66,400,654	5.5	84,077,885	6.3	67,490,979	5.1	73,096,909	5.5	76,959,387	5.6
薬品費	64,942,670	5.4	77,339,740	5.8	75,235,939	5.7	75,352,569	5.7	86,030,550	6.3
材料費	2,327,802	0.2	4,981,480	0.4	3,905,845	0.3	5,001,506	0.4	4,836,823	0.4
受託工事費	5,389,000	0.4	18,259,000	1.4	9,298,000	0.7	9,717,000	0.7	740,000	0.1
減価償却費	566,400,880	46.7	585,279,964	44.1	584,061,477	44.0	600,715,445	45.5	603,824,262	44.1
資産減耗費	11,224,156	0.9	18,162,613	1.4	18,351,678	1.4	4,032,215	0.3	35,510,647	2.6
支払利息	43,347,966	3.6	40,926,349	3.1	40,361,743	3.0	43,096,241	3.3	44,208,511	3.2
その他	108,885,982	9.0	101,372,517	7.7	101,968,584	7.7	95,383,937	7.2	89,184,214	6.5
計	1,212,335,089	100.0	1,325,974,028	100.0	1,326,255,185	100.0	1,321,098,934	100.0	1,367,632,152	100.0

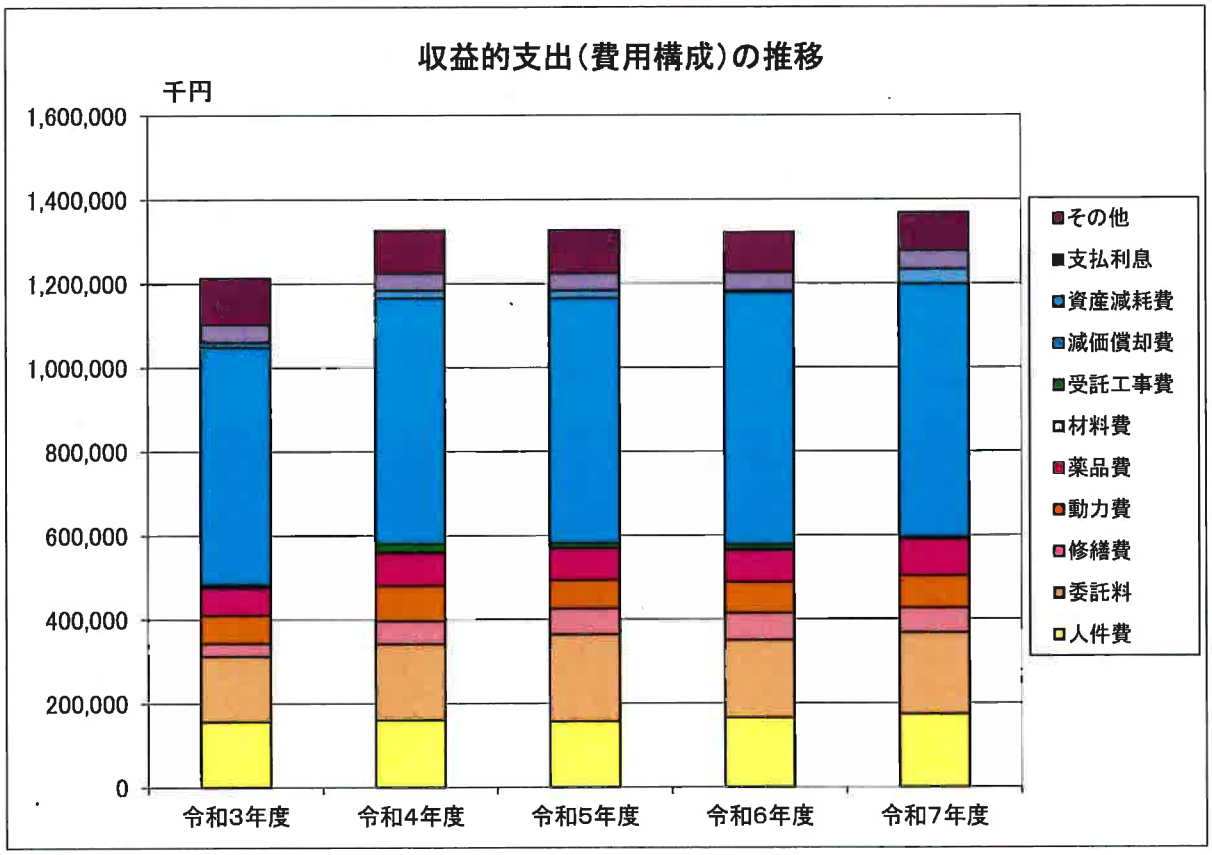

3） 資本的収支の推移

（税込）

科目＼年度＼区分		令和３年度		令和４年度		令和５年度		令和６年度		令和７年度	
		金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %
収 入		634,542,404	100.0	312,253,282	100.0	523,587,778	100.0	304,391,922	100.0	560,308,757	100.0
企業債		609,000,000	96.0	299,800,000	96.0	480,000,000	91.7	230,000,000	75.6	543,600,000	97.0
出資金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
工事負担金		17,373,024	2.7	6,406,035	2.1	32,320,470	6.1	67,297,403	22.0	7,679,961	1.4
他会計負担金		7,851,346	1.2	5,747,500	1.8	11,115,324	2.1	6,988,960	2.3	8,795,508	1.6
固定資産売却代金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他資本的収入		318,034	0.1	299,747	0.1	151,984	0.1	105,559	0.1	233,288	0.0
支 出		1,482,894,513	100.0	711,734,143	100.0	1,415,962,398	100.0	913,164,082	100.0	1,562,912,656	100.0
建設改良費		1,224,987,062	82.6	497,788,230	69.9	1,180,643,497	83.4	574,521,094	62.9	1,225,882,460	78.4
企業債償還金		257,907,451	17.4	213,945,913	30.1	235,318,901	16.6	238,642,988	26.1	237,030,196	15.2
長期借入償還金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
機構立替金償還金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ダム使用権取得費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産		0	0.0	0	0.0	0	0.0	100,000,000	11.0	100,000,000	6.4
退職給与引当預金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
開発費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
資本的収支不足額		△ 848,352,109		△ 399,480,861		△ 892,374,620		△ 608,772,160		△ 1,002,603,899	
補填財源	消費税資本的収支調整額	108,680,117		40,087,034		104,540,577		42,914,439		108,862,308	
	減債積立金	50,704,841		0		0		78,798,116		98,110,835	
	建設改良積立金	200,000,000		0		0		100,000,000		100,000,000	
	過年度分損益勘定留保資金	488,967,151		359,393,827		787,834,043		387,059,605		695,630,756	
	当年度分損益勘定留保資金	0		0		0		0		0	
	計	848,352,109		399,480,861		892,374,620		608,772,160		1,002,603,899	

4） 貸借対照表の推移

（1） 借方

年度 / 区分 / 科目	令和３年度		令和４年度		令和５年度		令和６年度		令和７年度	
	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %	金額（円）	構成比率 %
1. 固定資産	13,701,318,682	88.9	13,584,143,407	86.1	14,087,889,620	86.1	14,124,638,145	86.5	14,734,437,689	84.9
(1) 有形固定資産	13,372,281,210	86.8	13,265,259,974	84.0	13,779,160,226	84.2	13,726,062,790	84.0	14,246,016,373	82.1
土地	270,307,469	1.8	298,389,228	1.9	298,389,228	1.8	298,389,228	1.8	298,389,228	1.7
建物	630,959,228	4.1	659,386,917	4.2	631,657,921	3.9	721,234,149	4.4	690,210,072	4.0
構築物	9,555,208,346	62.0	9,474,661,624	60.1	10,070,488,416	61.5	9,988,871,620	61.2	10,361,495,634	59.7
機械及び装置	2,679,904,981	17.4	2,559,986,213	16.2	2,475,640,291	15.1	2,313,185,684	14.2	2,569,517,081	14.8
車両運搬具	50,420,686	0.3	39,401,086	0.2	28,381,486	0.2	17,361,886	0.1	6,342,286	0.0
工具、器具及び備品	26,798,841	0.2	20,025,192	0.1	30,354,993	0.2	33,175,846	0.2	30,505,869	0.2
リース資産	1,555,339	0.0	6,143,985	0.0	4,784,431	0.0	4,993,917	0.0	3,194,743	0.0
建物仮勘定	157,126,320	1.0	207,265,729	1.3	239,463,460	1.5	348,850,460	2.1	286,361,460	1.7
(2) 無形固定資産	127,037,472	0.8	116,883,433	0.8	106,729,394	0.7	96,575,355	0.6	86,421,316	0.5
ダム使用権	127,037,472	0.8	116,883,433	0.8	106,729,394	0.7	96,575,355	0.6	86,421,316	0.5
施設利用権	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(3) 投資その他の資産	202,000,000	1.3	202,000,000	1.3	202,000,000	1.2	302,000,000	1.9	402,000,000	2.3
退職給与引当預金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
投資有価証券	200,000,000	1.3	200,000,000	1.3	200,000,000	1.2	300,000,000	1.9	400,000,000	2.3
出資金	2,000,000	0.0	2,000,000	0.0	2,000,000	0.0	2,000,000	0.0	2,000,000	0.0
2. 流動資産	1,718,286,736	11.1	2,184,628,392	13.9	2,266,461,125	13.9	2,199,493,920	13.5	2,629,234,320	15.1
(1) 現金預金	1,652,402,731	10.6	2,044,455,224	13.0	2,077,072,526	12.7	1,967,708,485	12.1	2,451,385,023	14.1
(2) 未収金	55,812,620	0.4	51,327,553	0.3	129,035,174	0.8	66,974,940	0.4	123,897,522	0.7
(3) 貯蔵品	10,071,385	0.1	10,345,615	0.1	10,143,425	0.1	11,510,495	0.1	11,651,775	0.1
(4) 前払費用	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(5) 前払金	0	0.0	78,500,000	0.5	50,210,000	0.3	153,300,000	0.9	42,300,000	0.2
(6) その他流動資産	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3. 繰延勘定	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
(1) 開発費	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
借方計	15,419,605,418	100.0	15,768,771,799	100.0	16,354,350,745	100.0	16,324,132,065	100.0	17,363,672,009	100.0

（2） 貸方

年度 / 区分 / 科目	令和３年度 金額（円）	構成比率 %	令和４年度 金額（円）	構成比率 %	令和５年度 金額（円）	構成比率 %	令和６年度 金額（円）	構成比率 %	令和７年度 金額（円）	構成比率 %
4. 固定負債	4,558,295,705	29.6	4,631,557,300	29.3	4,876,209,310	29.8	4,864,774,681	29.8	5,176,071,759	29.8
(1)企業債	4,388,644,946	28.5	4,453,126,045	28.2	4,694,483,057	28.7	4,687,452,861	28.7	4,991,595,145	28.7
(2)長期リース債務	816,229	0.0	4,643,858	0.0	3,561,323	0.0	3,489,190	0.0	1,940,434	0.0
(3)引当金	168,834,530	1.1	173,787,397	1.1	178,164,930	1.1	173,832,630	1.1	182,536,180	1.1
退職給与引当金	158,834,530	1.0	163,787,397	1.0	168,164,930	1.0	163,832,630	1.0	172,536,180	1.0
修繕引当金	10,000,000	0.1	10,000,000	0.1	10,000,000	0.1	10,000,000	0.1	10,000,000	0.1
5. 流動負債	404,041,351	2.6	548,415,761	3.5	721,060,526	4.4	505,619,220	3.1	1,134,558,337	6.5
(1)企業債	213,945,913	1.4	235,318,901	1.5	238,642,988	1.5	237,030,196	1.4	239,457,716	1.4
(2)短期リース債務	324,009	0.0	1,313,393	0.0	1,239,487	0.0	1,605,610	0.0	1,548,756	0.0
(3)未払金	50,694,443	0.3	162,196,514	1.0	342,903,494	2.1	128,748,560	0.8	748,366,303	4.3
(4)前受金	22,650	0.0	28,250	0.0	23,430	0.0	17,600	0.0	16,500	0.0
(5)引当金	14,244,000	0.1	15,131,000	0.1	14,947,000	0.1	15,112,000	0.1	15,746,000	0.1
(6)その他流動負債	124,810,336	0.8	134,427,703	0.9	123,304,127	0.7	123,105,254	0.8	129,423,062	0.7
6. 繰延収益	1,576,560,640	10.2	1,525,570,085	9.7	1,515,054,140	9.3	1,513,600,560	9.3	1,477,072,843	8.5
7. 資本金	8,121,079,612	52.7	8,371,784,453	53.1	8,371,784,453	51.2	8,371,784,453	51.3	8,550,582,569	49.2
(1)自己資本金	8,121,079,612	52.7	8,371,784,453	53.1	8,371,784,453	51.2	8,371,784,453	51.3	8,550,582,569	49.2
(2)借入資本金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
企業債	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
機構立替金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
8. 剰余金	759,628,110	4.9	691,444,200	4.4	870,242,316	5.3	1,068,353,151	6.5	1,025,386,501	6.0
(1)資本余剰金	236,987,354	1.5	236,987,354	1.5	236,987,354	1.4	236,987,354	1.4	236,987,354	1.4
受贈財産評価額	33,836,245	0.2	33,836,245	0.2	33,836,245	0.2	33,836,245	0.2	33,836,245	0.2
工事負担金	166,755,198	1.1	166,755,198	1.1	166,755,198	1.0	166,755,198	1.0	166,755,198	1.0
国庫補助金	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
他会計負担金	36,395,911	0.2	36,395,911	0.2	36,395,911	0.2	36,395,911	0.2	36,395,911	0.2
(2)利益余剰金	522,640,756	3.4	454,456,846	2.9	633,254,962	3.9	831,365,797	5.1	788,399,147	4.6
減債積立金	0	0.0	171,935,915	1.1	254,456,846	1.6	254,456,846	1.6	254,456,846	1.5
建設改良積立金	0	0.0	100,000,000	0.6	200,000,000	1.2	200,000,000	1.2	200,000,000	1.2
繰越利益余剰金年度末残高	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
未処分利益剰余金	522,640,756	3.4	182,520,931	1.2	178,798,116	1.1	376,908,951	2.3	333,942,301	1.9
貸方計	15,419,605,418	100.0	15,768,771,799	100.0	16,354,350,745	100.0	16,324,132,065	100.0	17,363,672,009	100.0


5） 経営分析


項　　目	算　　式	単位	摘　　要
総収支比率	総収益 ／ 総費用 ×100	%	総収支比率は100%を超える場合には黒字、100%未満は赤字経営となる。
営業収支比率	営業収益－受託工事収益 ／ 営業費用－受託工事費 ×100	%	業務活動の能率を示すものであり、これによって経営活動の成否が判断できる。
自己資本回転率	営業収益－受託工事収益 ／ （期首自己資本＋期末自己資本）÷2	回	自己資本に対する営業収益の割合であり、この比率が高いほど投下資本に比して営業活動が活発であることを示す。
固定資産回転率	営業収益－受託工事収益 ／ （期首固定資産＋期末固定資産）÷2	回	取引である営業収益と設備資産に投下された資本との関係で、設備利用の適否をみるもの。
総資本利益率	当年度純利益 ／ （期首総資本＋期末総資本）÷2 ×100	%	投下された資本の総額と、当年度の経常利益とを比較したもので、高値ほど良い。
企業債償還元金対減価償却費比率	企業債償還元金 ／ 減価償却費－長期前受金戻入 ×100	%	企業債償還能力で、この率が低いほど償還能力は高く、100%以上は注意を要する。
流動比率	流動資産 ／ 流動負債 ×100	%	現金化できる資産と支払うべき負債を比較し、流動性の確保には200%以上が望ましい。
当座比率（酸性試験比率）	現金預金＋（未収金－貸倒引当金） ／ 流動負債 ×100	%	短期債務に対しての企業の直接的な支払能力を示す。100%以上が適正。
固定資産構成比率	固定資産 ／ 固定資産＋流動資産＋繰延勘定 ×100	%	総資産に対する固定資産の占める割合を示すもの。比率が大であればあるほど経営の安定性が大きい。
自己資本構成比率	資本金＋剰余金＋繰延収益 ／ 負債資本合計 ×100	%	総資本とこれを構成する自己資本の関係を示し、この比率が大であれば資本の固定化傾向にある。
職員１人あたり営業収益	営業収益－受託工事収益 ／ 損益勘定所属職員数	千円	職員1人が何円の営業収益を上げているかを示し、高値ほど良い。
職員１人あたり給水収益	給水収益 ／ 損益勘定所属職員数	千円	職員1人が何円の水道料金を上げているかを示し、高値ほど良い。

項目＼年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		令和6年度全国平均
総収支比率	122.43	113.77	113.48	115.00	1,503,463,618 / 1,367,632,152	109.93	107.34
営業収支比率	119.26	110.45	110.28	111.87	1,404,908,487 / 1,321,722,081	106.29	97.41
自己資本回転率	0.159	0.156	0.154	0.152	1,404,908,487 / 9,508,053,337	0.148	0.123
固定資産回転率	0.104	0.104	0.103	0.103	1,404,908,487 / 14,111,931,957	0.100	0.102
総資本利益率	1.80	1.17	1.11	1.21	135,831,466 / 16,843,902,037	0.81	0.70
企業債償還元金対減価償却費比率	53.69	42.96	47.19	46.33	237,030,196 / 517,257,318	45.82	62.54
流動比率	425.27	398.35	314.32	435.01	2,629,234,320 / 1,134,558,337	231.74	239.69
当座比率（酸性試験比率）	422.78	382.15	305.95	402.41	2,575,282,545 / 1,134,558,337	226.99	224.05
固定資産構成比率	88.86	86.15	86.14	86.53	14,734,437,689 / 17,363,672,009	84.86	88.88
自己資本構成比率	67.82	67.15	65.78	67.10	11,053,041,913 / 17,363,672,009	63.66	73.18
職員1人あたり営業収益	66,067	66,471	63,967	59,063	1,404,908,487 / 25	56,196	68,735
職員1人あたり給水収益	62,795	63,536	61,087	56,212	1,344,664,850 / 25	53,787	64,991


※総資本利益率について、これまで資本合計で算出していたため、負債資本合計で算出しなおしている。

収益的収入と収益的支出の比較（令和7年度）

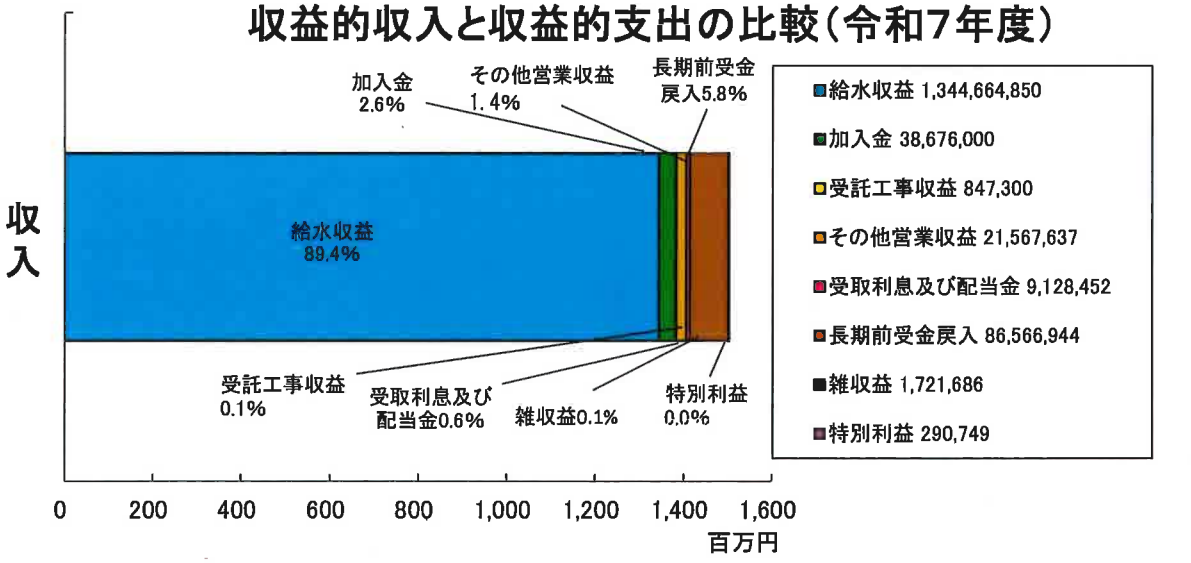

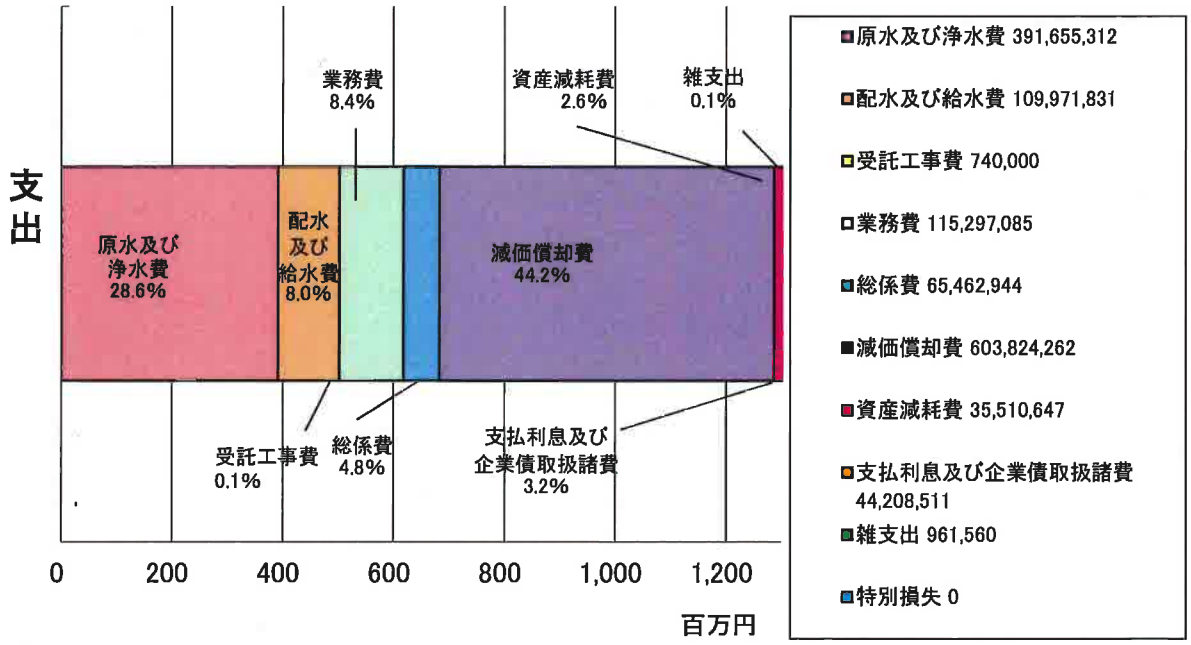

直近5ヶ年の純利益の推移

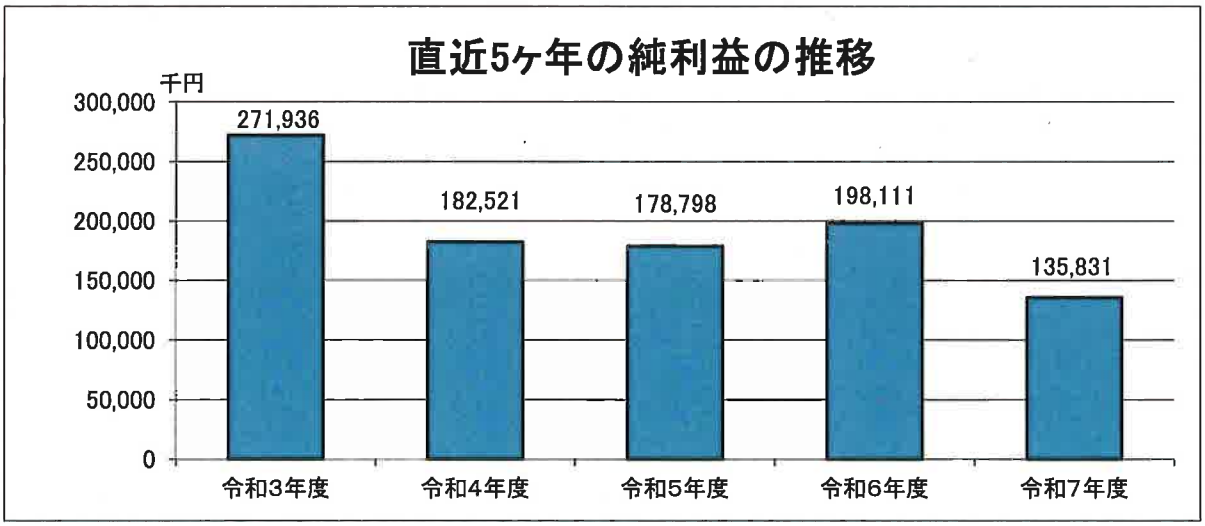

Ⅴ 料金

1） 水道料金の変遷

施行年月日		昭和42年4月1日～		昭和50年4月1日～	
種別	水　量	基本料金（1ヶ月）	超過料金 1㎥につき	基本料金（1ヶ月）	超過料金 1㎥につき
家事用	10㎥	350円	35円	700円	70円
営業用	10㎥	350円	40円	820円	70円
団体用	20㎥	600円	35円	1,560円	70円
工業用	100㎥	3,000円	35円	8,000円	70円
湯屋営業用	100㎥	2,500円	30円	5,000円	60円
臨時用	1㎥	60円	—	120円	—
学校プール用	1000㎥	17,500円	20円	17,500円	20円
共用給水設備	10㎥	300円	35円	300円	35円

施行年月日		昭和52年4月1日		昭和55年4月1日		平成6年4月1日～		平成28年1月1日～		
種別		基本料金（1ヶ月）								
口径	水量	甲（家事用）	乙（家事用以外）	甲（家事用）	乙（家事用以外）	甲（家事用）	乙（家事用以外）	甲（家事用）		乙（家事用以外）
								5㎥まで	5㎥を超えるとき	
13mm	家事用の内10㎥まで	1,000円	520円	1,200円	800円	1,500円	900円	1,000円	1,500円	900円
20mm		1,900円	1,420円	2,700円	2,300円	3,000円	2,400円	2,500円	3,000円	2,400円
25mm		2,800円	2,320円	4,200円	3,800円	4,600円	4,000円	4,100円	4,600円	4,000円
40mm			7,300円		11,800円		12,400円			12,400円
50mm			10,800円		17,500円		18,500円			18,500円
75mm			27,000円		43,900円		46,200円			46,200円
100mm			46,000円		74,700円		78,600円			78,600円
100mmを超えるもの			管理者が別に定める額		管理者が別に定める額		管理者が別に定める額			管理者が別に定める額
従量料金		1㎥当り110円（公衆浴場は1㎥当り60円）		〃		1㎥当り150円（公衆浴場は1㎥当り80円）		1㎥当り150円（公衆浴場は1㎥当り80円）		
臨時料金		—		—		1㎥につき380円		1㎥につき380円		

2） 近隣市町との比較

佐賀市（富士南部簡易水道を除く）　　令和8年3月現在

種　別	基本料金（1ヶ月）		一般用超過料金1㎥につき			
	水　量	料　金	10㎥～30㎥	31㎥～60㎥	61㎥～80㎥	81㎥～3,000㎥
一般用	5㎥	1,150円	190円	195円	240円	270円
	10㎥	1,300円	6,001㎥～			
湯屋用	1㎥	135円				
臨時給水用	1㎥	515円	200円			
福祉用	1㎥	95円				

※ 料金は2ヶ月分を1期分として算定。使用水量は各月平均とみなす。

※ 工場用料金は1期（2ヶ月）使用で600㎥までは一般用の料金適用。601㎥以上の場合、超過料金は96円/㎥。

佐賀東部水道企業団　　令和8年3月現在


種　別	基本料金（1ヶ月）		超過料金 1㎥につき
	水　量	料　金	
一般用	5㎥	1,150円	—
	10㎥	1,300円	230円
臨時給水用	10㎥	4,000円	400円
公民館（中央公民館除く）消防格納庫用	1㎥	130円	

※ いずれも消費税を除く。

Ⅵ 組織

1） 機構図

令和8年3月31日現在

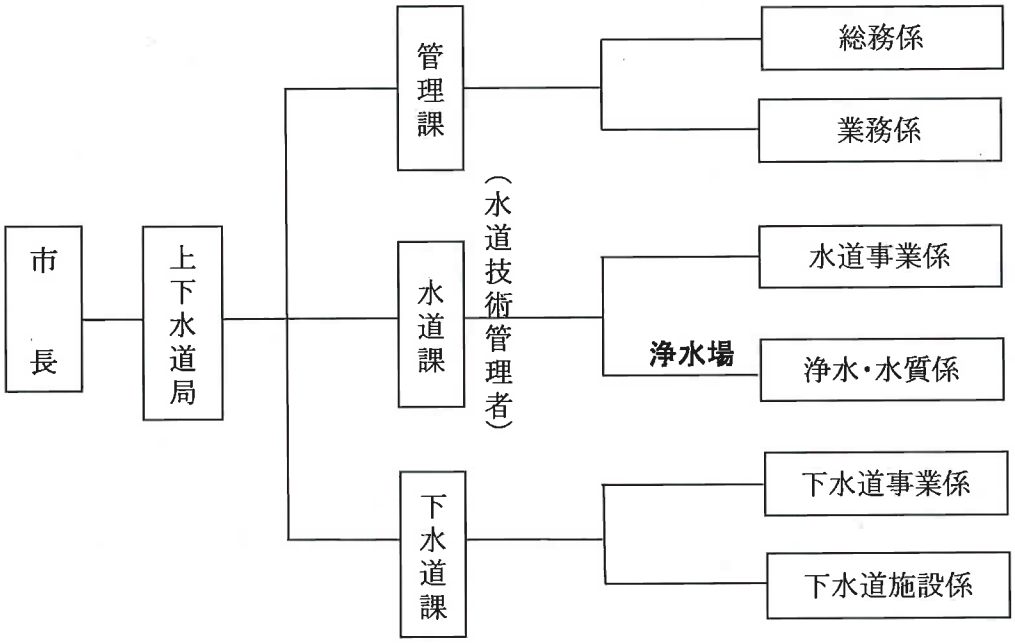

2） 職員配置表

※〔 〕は兼務

区分		局長	次長	課長	総務係	業務係	水道事業係	浄水・水質係	下水道事業係	下水道施設係	計（実人数）
事務職	部長級	1									1
	次長級										0
	課長級										0
	参事級				1						1
	課長補佐級				〔1〕	1					1
	係長級				〔1〕	〔1〕					0
	主　査				1						1
	主　任				1	1					2
	主　事				1	2					3
技術職	次長級		1	〔1〕							1
	課長級							1			1
	参事級										0
	課長補佐級										0
	係長級						1	1			2
	主　査						2	1			3
	主　任							1			1
	主　事						4	3			7
会計年度任用						(3)					(3)
合計（実人数）		1	1	0	4	4	7	7	0	0	24(3)

3） 年齢別・勤続年数別職員状況（令和8年3月31日現在）

（1） 年代別職員状況

職種 / 年齢	事務職員	技術職員	その他	全職員	構成比（%）
～24才	0	5	0	5	18.5
25～29才	3	0	0	3	11.1
30～34才	1	0	0	1	3.7
35～39才	0	2	0	2	7.4
40～44才	1	1	0	2	7.4
45～49才	0	3	0	3	11.1
50～54才	2	2	2	6	22.3
55～59才	1	2	0	3	11.1
60才～	0	1	1	2	7.4
合計	8	16	3	27	100.0
平均年齢	51.4	35.6	64.0	38.7	-

※その他は会計年度任用職員

（2） 勤続年数別職員状況

職種 / 年数	事務職員	技術職員	その他	全職員	構成比（%）
1年未満	0	2	0	2	7.4
1～5年未満	3	2	3	8	29.6
5～10年未満	1	5	0	6	22.2
10～15年未満	1	0	0	1	3.7
15～20年未満	0	0	0	0	0.0
20～25年未満	0	0	0	0	0.0
25～30年未満	2	1	0	3	11.1
30～35年未満	0	6	0	6	22.3
35年以上	1	0	0	1	3.7
合計	8	16	3	27	100.0
平均勤続年数	23.0	15.0	42.9	17.3	-

